

KATALOG ZNAKÓW 2025



Jak złożyć zamówienie?

➔ Znajdź znak w katalogu i zapisz jego numer katalogowy.

➔ Na stronie znaku sprawdź listę dostępnych materiałów.
Zapisz symbol liczbowy wybranego materiału.
Pełną specyfikację materiałów znajdziesz w tabeli poniżej.

➔ Wybierz format znaku. W tabeli obok znajdziesz informacje na temat wymiarów wszystkich dostępnych formatów.

➔ Składając zamówienie podaj kolejno materiał, numer katalogowy znaku i format. Np.:
5105 F (5 - materiał, 105 - numer katalogowy, F - format)

➔ Złóż zamówienie na stronie www.sklep.techemznaki.pl lub wysyłając je e-mailem na adres bhp@techem.com.pl

Specyfikacja materiałów

Materiały na zamówienie*

materiał	grubość	kolor
plyta spieniona	3 mm	biała, żółta
plyta spieniona	5 mm	biała
plyta warstwowa z aluminium	2 mm	biała
plyta warstwowa PCV	3 mm	biała
folia podłogowa + laminat antypoślizgowy R9	–	
laminaty zabezpieczające	laminat antypoślizgowy, laminat UV	

*Inne materiały dostępne na indywidualne zamówienie.

Materiały standardowe

symbol	materiał	grubość	kolor
1	fotoluminescencyjna folia samoprzylepna	0,2 – 0,4 mm	–
3	plyta cienka	0,5 – 0,7 mm	biały, żółty
4	folia magnetyczna	0,7 mm	–
5	fotoluminescencyjna plyta sztywna	1,0 – 1,1 mm	–
8	folia samoprzylepna	0,08 mm	różne kolory
9	plyta sztywna	1,0 – 1,5 mm	biały

Formaty i wymiary

format	wymiar (mm)
A	100 x 100
B	300 x 100
C	150 x 150
D	300 x 150
E	200 x 200
F	400 x 200
G	200 x 100
H	165 x 225
I	60 x 80
J	225 x 275
K	225 x 225
L	120 x 165
M	150 x 200
N	200 x 250
P	75 x 150
Q	500 x 500
R	100 x 200
S	225 x 315
T	600 x 300
U	800 x 400
W	150 x 100
Z	300 x 300

format	wymiar (mm)
AA	150 x 50
AB	110 x 110
AC	420 x 330
AD	115 x 84
AE	700 x 450
AF	100 x 50
AG	700 x 350
AH	360 x 140
AI	900 x 360
AJ	200 x 140
AK	600 x 400
AL	25 x 25
AM	60 x 100
AN	350 x 230
AO	50 x 50
AP	400 x 500
AR	105 x 148
AS	148 x 210
AT	450 x 275
AU	350 x 150
AW	250 x 150
AZ	104 x 165

format	wymiar (mm)
BA	75 x 160
BB	550 x 350
BC	250 x 250
BD	518 x 350
BE	650 x 500
BF	500 x 200
BG	320 x 440
BH	52 x 52
BI	330 x 440
BJ	250 x 500
BK	85 x 210
BL	90 x 30
BM	120 x 140
BN	1000 x 1000
BO	500 x 1000
BP	1000 x 2000
BR	350 x 200
BS	700 x 1000
BT	600 x 600
XA	30 x 130
XB	100 x 250
XC	110 x 140

format	wymiar (mm)
XD	330 x 330
XE	200 x 600
XF	400 x 350
XG	90 x 55
XH	120 x 50
XI	30 x 25
XJ	225 x 90
XK	297 x 210
XL	420 x 300
XM	75 x 100
XN	500 x 700
XO	250 x 350
XP	350 x 500
XQ	300 x 400
XR	300 x 250
XS	350 x 350
XT	900 x 700
XU	350 x 460
XW	270 x 200
XZ	100 x 135

Spis treści	strona
Ewakuacja	3-11
Ochrona przeciwpożarowa	12-19
Instrukcje, spisy i wykazy	20-24
Znaki ISO 7010	25-27
Znaki bezpieczeństwa i higieny pracy	28-39
Znaki elektryczne	40-43
Tablice budowlane	44-47
Znaki i tablice informacyjne	48-61
Stojaki hydrantowe i wsięgniki	62-64
Oznaczenie rurociągów do przesyłu mediów	65-67
ADR	68-69
Znaki bezpieczeństwa ruchu drogowego	70-71
Znaki branżowe	72-76

WYKONUJEMY ZNAKI NA ZAMÓWIENIE

Dysponujemy zapleczem technicznym, wiedzą oraz zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem, które pozwala nam również na realizację projektów i zleceń na wydruk wyrobów o niestandardowej grafice oraz wymiarach. Drukujemy projekty w oparciu o grafiki dostarczone przez klienta lub opracowane w uzgodnieniu z nim w naszym studio graficznym.

Produkujemy na następujących materiałach:

- folia samoprzylepna,
- płyta sztywna,
- folia samoprzylepna fotoluminescencyjna,
- płyta sztywna fotoluminescencyjna,
- płyta sztywna cienka (w kolorze białym oraz żółtym).

Oferujemy
możliwość
wykonania znaku
z dowolnym
tekstem i grafiką



GDZIE ZNAJDĘ NUMER ZNAKU?



202 C-12

NUMER ZNAKU



PIB Nr 3911/2020

ŚWIADECTWO
DOPUSZCZENIA

Znaki podwieszane

Znajdujące się w naszej ofercie znaki podwieszane to znaki ewakuacyjne zgodne z normą PN-EN ISO 7010. Idealnie posłużą do wyznaczenia najszybszej drogi ewakuacyjnej w biurach, sklepach, halach czy magazynach. Fotoluminescencyjne znaki bezpieczeństwa zapewniają bezproblemową widoczność drogi ewakuacyjnej również w nocy lub podczas awarii zasilania.



JEDNOSTRONNE

Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
E01-DD	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E01-GG	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E01-LD	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E01-LG	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E01-LL	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E02-DD	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E02-GG	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E02-PD	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E02-PG	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E02-PP	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E01-WE	D, F	Znak podwieszany wyjście ewakuacyjne w lewo
E02-WE	D, F	Znak podwieszany wyjście ewakuacyjne w prawo

DWUSTRONNE

Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
E01-GG + E02-GG	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E01-LD + E02-PD	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E01-LG + E02-PG	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E01-LL + E02-PP	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
E01-WE + E02-WE	D, F	Znak podwieszany wyjście ewakuacyjne
E01-DD + E02-DD	D, F	Znak podwieszany łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką

Format – wymiar (mm)


150 x 300 – **D**

200 x 400 – **F**

W zestawie znajdują się:

- **znak jednostronny lub dwustronny fotoluminescencyjny**
- **łańcuszek 1 m** (prosimy o określenie, czy łańcuch ma być wystany w odcinkach po 50 cm czy w całości jako jeden element)
- **2 wkręty**
- **4 haczyki „S”**

Znaki ewakuacyjne wg PN-EN ISO 7010

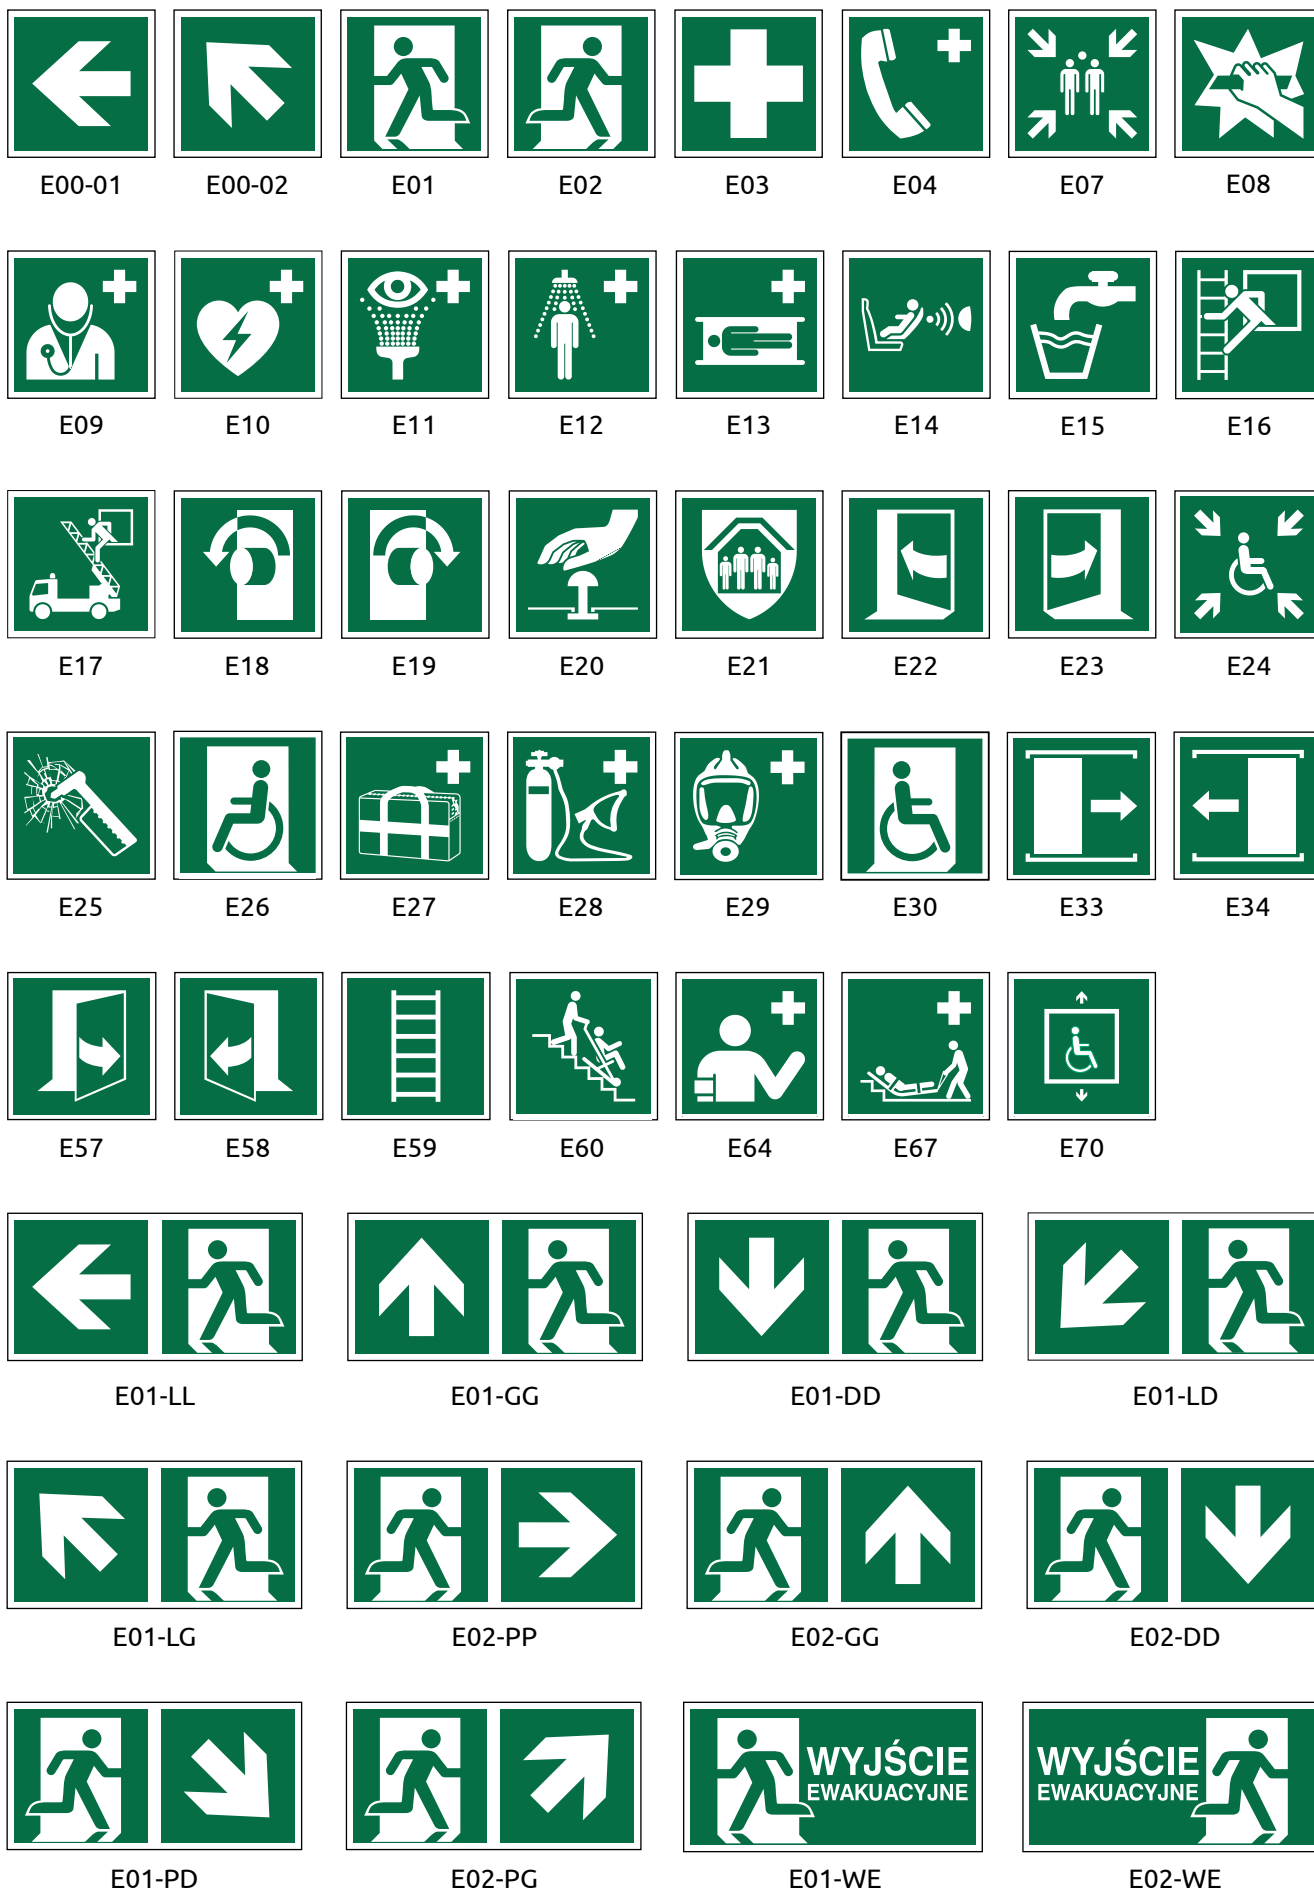

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
1, 5	E00-01	A, C, E, Q, BN, XS	Kierunek drogi ewakuacyjnej – strzałka prosta
1, 5	E00-02	A, C, E, Q, BN, XS	Kierunek drogi ewakuacyjnej – strzałka skośna
1, 5	E01	A, C, E, Q, BN, XS	Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)
1, 5	E02	A, C, E, Q, BN, XS	Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)
1, 5	E03	A, C, E, Q, BN, XS	Pierwsza pomoc medyczna
1, 5	E04	A, C, E, Q, BN, XS	Telefon alarmowy
1, 5	E07	A, C, E, Q, BN, XS	Miejsce zbiórki do ewakuacji
1, 5	E08	A, C, E, Q, BN, XS	Stłuc, aby uzyskać dostęp
1, 5	E09	A, C, E, Q, BN, XS	Lekarz
1, 5	E10	A, C, E, Q, BN, XS	Defibrylator (AED)
1, 5	E11	A, C, E, Q, BN, XS	Prysznic do przemywania oczu
1, 5	E12	A, C, E, Q, BN, XS	Prysznic bezpieczeństwa
1, 5	E13	A, C, E, Q, BN, XS	Nosze
1, 5	E14	A, C, E, Q, BN, XS	System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego
1, 5	E15	A, C, E, Q, BN, XS	Woda zdatna do picia
1, 5	E16	A, C, E, Q, BN, XS	Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną
1, 5	E17	A, C, E, Q, BN, XS	Okno ratunkowe
1, 5	E18	A, C, E, Q, BN, XS	Przekręcić w lewo, aby otworzyć
1, 5	E19	A, C, E, Q, BN, XS	Przekręcić w prawo, aby otworzyć
1, 5	E20	A, C, E, Q, BN, XS	Przycisk awaryjnego zatrzymania
1, 5	E21	A, C, E, Q, BN, XS	Schron ewakuacyjny
1, 5	E22	A, C, E, Q, BN, XS	Pchać z lewej, aby otworzyć
1, 5	E23	A, C, E, Q, BN, XS	Pchać z prawej, aby otworzyć
1, 5	E24	A, C, E, Q, BN, XS	Miejsce zbiórki dla inwalidów
1, 5	E25	A, C, E, Q, BN, XS	Młotek awaryjny
1, 5	E26	A, C, E, Q, BN, XS	Wyjście awaryjne dla osób niezdolnych do chodzenia lub mających problemy z chodzeniem (w lewo)
1, 5	E27	A, C, E, Q, BN, XS	Torba medyczna
1, 5	E28	A, C, E, Q, BN, XS	Resuscytator tlenu
1, 5	E29	A, C, E, Q, BN, XS	Maska ucieczkowa
1, 5	E30	A, C, E, Q, BN, XS	Wyjście awaryjne dla osób niezdolnych do chodzenia lub mających problemy z chodzeniem (w prawo)
1, 5	E33	A, C, E, Q, BN, XS	Przesunąć w prawo, aby otworzyć
1, 5	E34	A, C, E, Q, BN, XS	Przesunąć w lewo, aby otworzyć
1, 5	E57	A, C, E, Q, BN, XS	Ciągnąć z lewej strony, aby otworzyć
1, 5	E58	A, C, E, Q, BN, XS	Ciągnąć z prawej strony, aby otworzyć
1, 5	E59	A, C, E, Q, BN, XS	Drabina ewakuacyjna
1, 5	E60	A, C, E, Q, BN, XS	Krzesło ewakuacyjne
1, 5	E64	A, C, E, Q, BN, XS	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
1, 5	E67	A, C, E, Q, BN, XS	Materac ewakuacyjny
1, 5	E70	A, C, E, Q, BN, XS	Winda ewakuacyjna dla osób niepełnosprawnych
1, 5	E01-LL	D, F, G, AG, BO, BP	Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
1, 5	E01-GG	D, F, G, AG, BO, BP	Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
1, 5	E01-DD	D, F, G, AG, BO, BP	Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
1, 5	E01-LD	D, F, G, AG, BO, BP	Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
1, 5	E01-LG	D, F, G, AG, BO, BP	Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
1, 5	E02-PP	D, F, G, AG, BO, BP	Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
1, 5	E02-GG	D, F, G, AG, BO, BP	Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
1, 5	E02-DD	D, F, G, AG, BO, BP	Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
1, 5	E02-PD	D, F, G, AG, BO, BP	Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
1, 5	E02-PG	D, F, G, AG, BO, BP	Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką
1, 5	E01-WE	D, F, G, AG, BO, BP	Wyjście ewakuacyjne
1, 5	E02-WE	D, F, G, AG, BO, BP	Wyjście ewakuacyjne


Materiał

- 1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna
- 5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna

Format – wymiar (mm)

100 x 100 – A	200 x 200 – E	500 x 500 – Q
100 x 200 – G	200 x 400 – F	500 x 1000 – BO
150 x 150 – C	350 x 350 – XS	1000 x 1000 – BN
150 x 300 – D	350 x 700 – AG	1000 x 2000 – BP

Znaki ewakuacyjne wg PN-N-01256/02:1992, PN-EN 81-73:2020-12

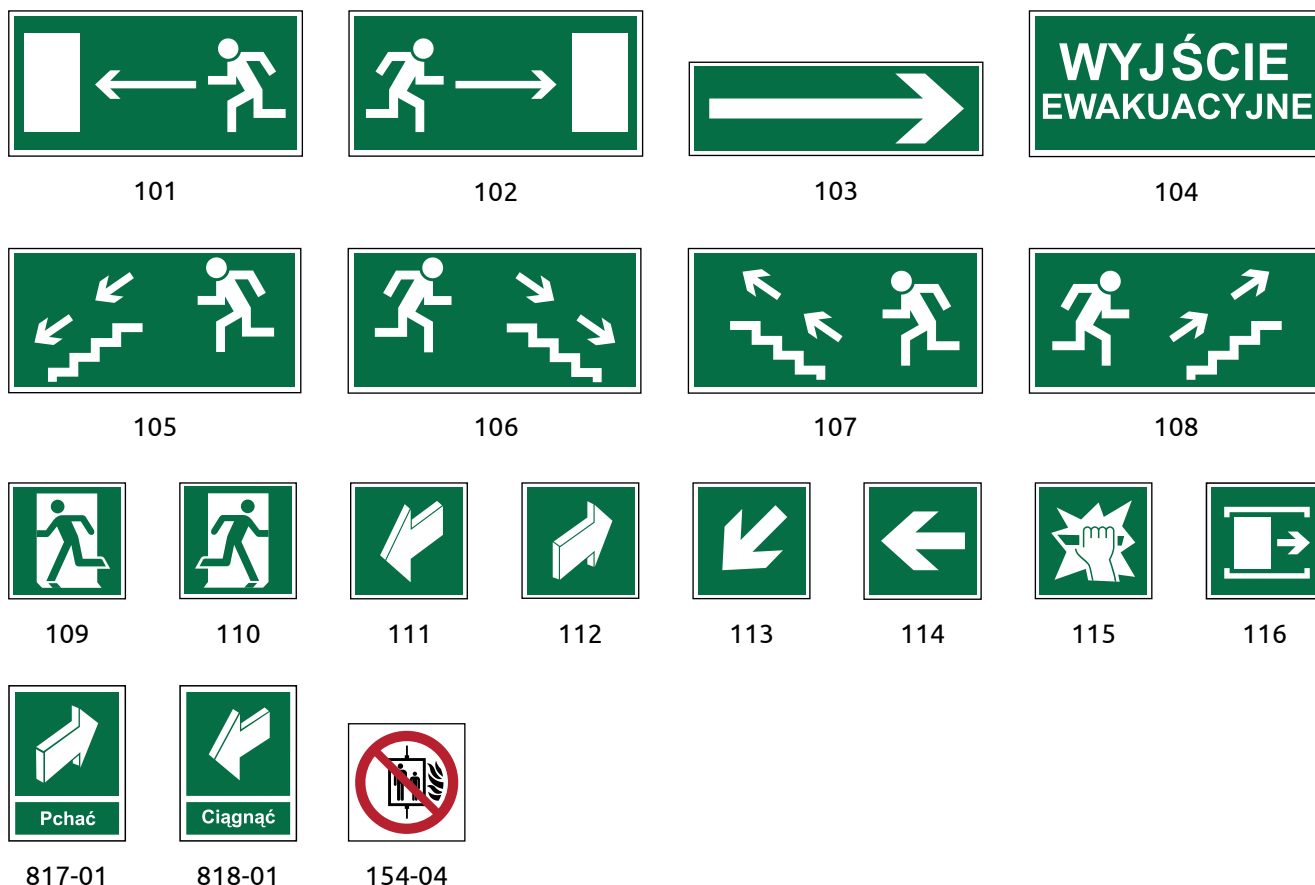

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
1, 5	101	AG, D, F, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo)
1, 5	102	AG, D, F, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo)
1, 5	103	B, XE	Kierunek drogi ewakuacyjnej
1, 5	104	D*, F, G*, T, U	Wyjście ewakuacyjne
1, 5	105	D, F, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo)
1, 5	106	D, F, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na prawo)
1, 5	107	D, F, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na lewo)
1, 5	108	D, F, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na prawo)
1, 5	109	C, E, XS	Drzwi ewakuacyjne (lewe)
1, 5	110	C, E, XS	Drzwi ewakuacyjne (prawe)
1, 5	111	C	Ciągnąć, aby otworzyć
1, 5	112	C	Pchać, aby otworzyć
1, 5	113	C, E	Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak do stosowania tylko z innymi znakami)
1, 5	114	C, E	Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak do stosowania tylko z innymi znakami)
1, 5	115	C	Stłuc, aby uzyskać dostęp
1, 5	116	C	Przesunąć w celu otwarcia
1, 5	154-04	C	Nie używać dźwigu w przypadku pożaru
1, 5	818-01	M*	Ciągnąć
1, 5	817-01	M*	Pchać

Materiał	Format – wymiar (mm)			
1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna	150 x 150 – C	200 x 200 – E	300 x 150 – D	600 x 300 – T
5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna	150 x 200 – M	200 x 600 – XE	350 x 350 – XS	700 x 350 – AG
	200 x 100 – G	300 x 100 – B	400 x 200 – F	800 x 400 – U

* Znak uzupełniający nieobjęty normą

Oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych służących ewakuacji wg PN-N-01256/04:1997+Az1:2003, PN-EN 81-72:2015



117



117-01



117-02



118



119



120



121

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
1, 5	117	L*, M	Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
1, 5	117-01	L*, M, XM*	Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
1, 5	117-02	M*, XM*	Klucz do okna ewakuacyjnego
1, 5	118	M	Drabina ewakuacyjna
1, 5	119	M	Pojemnik z maskami ucieczkowymi
1, 5	120	M, XW	Miejsce zbiórki do ewakuacji
1, 5	121	M	Rękaw ratowniczy

Materiał
1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna
5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna

Format – wymiar (mm)
75 x 100 – XM
150 x 200 – M
120 x 165 – L
270 x 200 – XW

* Znak uzupełniający nieobjęty normą

Znaki uzupełniające



101-01



101-02



101-03



101-04



101-05



102-01



102-02



102-03



102-06



102-05



987-01



987-02



806



920-02



111-01



112-01



818-01



817-01



818-03



817-03



818-05



817-05



818-06



817-06



154



154-01



154-02



154-03



104-01



104-02



150



151



152



153



104-03



155



156



156-01



816



816-01




816-05




816-06



120




120-01



120-10



120-11

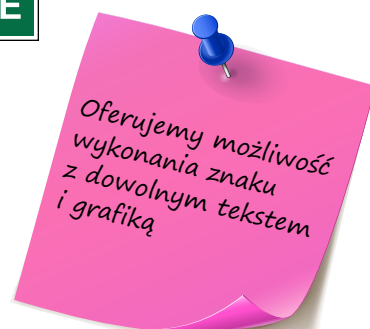

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
1, 5	101-01	D, G, AG	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę (znak uzupełniający)
1, 5	101-02	D, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w lewo (znak uzupełniający)
1, 5	101-03	D, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w lewo (znak uzupełniający)
1, 5	101-04	D, F, G, AG	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)
1, 5	101-05	D, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w lewo (znak uzupełniający)
1, 5	102-01	D, F, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)
1, 5	102-02	D, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w prawo (znak uzupełniający)
1, 5	102-03	D, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w prawo (znak uzupełniający)
1, 5	102-05	D, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w prawo (znak uzupełniający)
1, 5	102-06	D, G	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę (znak uzupełniający)
1, 5	104-01	D, F, AG	Droga ewakuacyjna
1, 5	104-02	D, F, G, XE	Wyjście awaryjne
1, 5	104-03	A, C	Przycisk otwierania drzwi ewakuacyjnych
1	111-01	AA	Ciągnąć
1	112-01	AA	Pchać
9	120	BD, BE	Miejsce zbiórki do ewakuacji
9	120-01	BE	Miejsce zbiórki do ewakuacji – punkt zborny A
9	120-02	BE	Miejsce zbiórki do ewakuacji – punkt zborny B
9	120-03	BE	Miejsce zbiórki do ewakuacji – punkt zborny C
9	120-04	BE	Miejsce zbiórki do ewakuacji – punkt zborny D
9	120-10	C, Q, XS	Miejsce zbiórki do ewakuacji
9	120-11	BE, XW	Do miejsca zbiórki (w prawo)
9	120-12	BE, XW	Do miejsca zbiórki (w lewo)
1, 5, 8, 9	150	D, F, G	Uwaga próg
1, 5, 8, 9	151	D	Uwaga niski strop
1, 5, 8, 9	152	D, F, G	Uwaga stopień
1, 5	153	AF, D, G	Okno ewakuacyjne
1, 5	154	C	Zakaz korzystania z windy w razie pożaru
1, 5	154-01	M	Nie korzystać z windy w razie pożaru
1, 5	154-02	M	Zakaz używania windy do celów ewakuacyjnych
1, 5	154-03	C*, M	Zakaz używania windy do celów ewakuacyjnych
1, 5, 8, 9	155	D, F	Uwaga schody
1, 5, 8, 9	156	D	Uwaga strome schody
1, 5, 8, 9	156-01	G	Uwaga! strome schody
1, 5	806	D, F, XE	Emergency exit
1, 5, 8	816	F	Wejście
1, 5, 8	816-01	F	Wyjście
1, 5, 8	816-05	D, F, G	Wyjście exit
1, 5, 8	816-06	F, D	Wejście entrance
1, 5, 8	817-01	C	Pchać
1, 5, 8	817-03	C, M	Pchać/Push
1, 5, 8	817-05	P	Pchać, aby otworzyć
1, 5, 8	817-06	P	Pchać/ Push
1, 5, 8	818-01	C	Ciągnąć
1, 5, 8	818-03	C, M	Ciągnąć/Pull
1, 5, 8	818-05	P	Ciągnąć, aby otworzyć
1, 5, 8	818-06	P	Ciągnąć/Pull
1	920-02	G, D	Exit
1	987-01	B	Exit, w lewo
1	987-02	B	Exit, w prawo

Materiał
1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna
5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna


Format – wymiar (mm)			
75 x 150 – P	200 x 100 – G	400 x 200 – F	
100 x 50 – AF	200 x 600 – XE	500 x 500 – Q	
100 x 100 – A	270 x 200 – XW	518 x 350 – BD	
150 x 50 – AA	300 x 100 – B	650 x 500 – BE	
150 x 150 – C	300 x 150 – D	700 x 350 – AG	
150 x 200 – M	350 x 350 – XS		

* Format dostępny bez podpisu tekstowego

Piktograficzne instrukcje postępowania w razie pożaru




222-05i

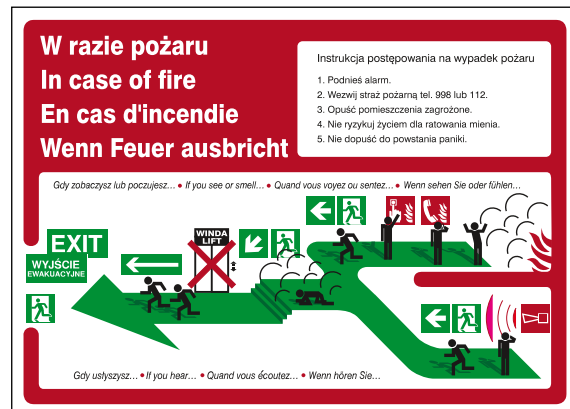

222-50i




222-06i

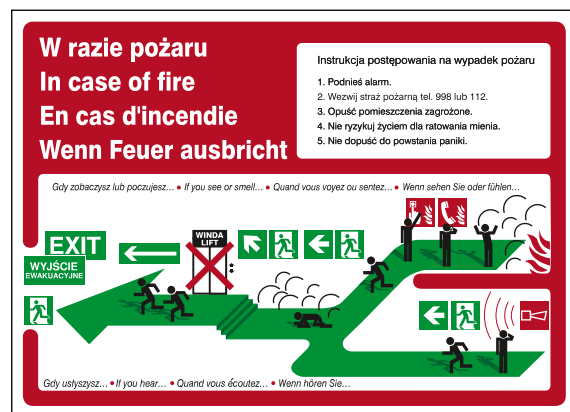

222-60i



222-03i

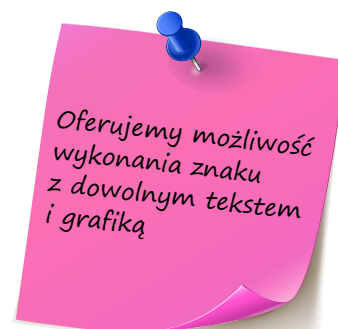

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
5	222-05i	XX	Instrukcja piktograficzna schodami w dół w prawo
5	222-50i	XX	Instrukcja piktograficzna schodami w dół w lewo
5	222-06i	XX	Instrukcja piktograficzna schodami w górę w prawo
5	222-60i	XX	Instrukcja piktograficzna schodami w górę w lewo
5	222-03i	XX	Instrukcja postępowania w razie pożaru


Materiał

5 – Płyta sztywna Fotoluminescencyjna

Format – wymiar (mm)

297 x 210 – XX

Piktogramy do lamp oświetlenia awaryjnego firmy HYBRYD

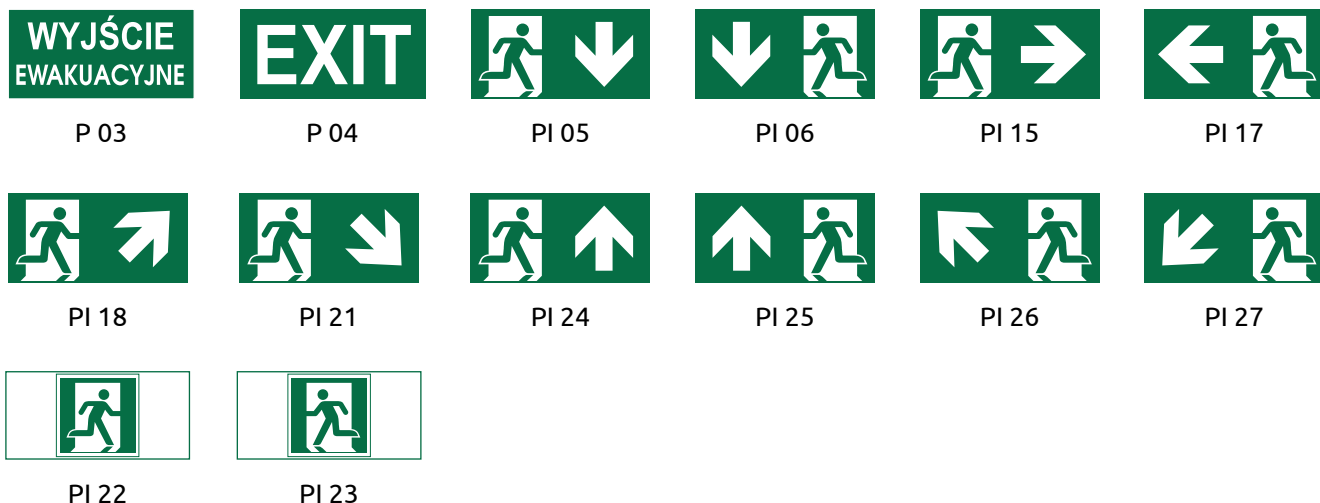


Format – wymiar (mm)

300x150

320x130

Piktogramy do lamp oświetlenia awaryjnego

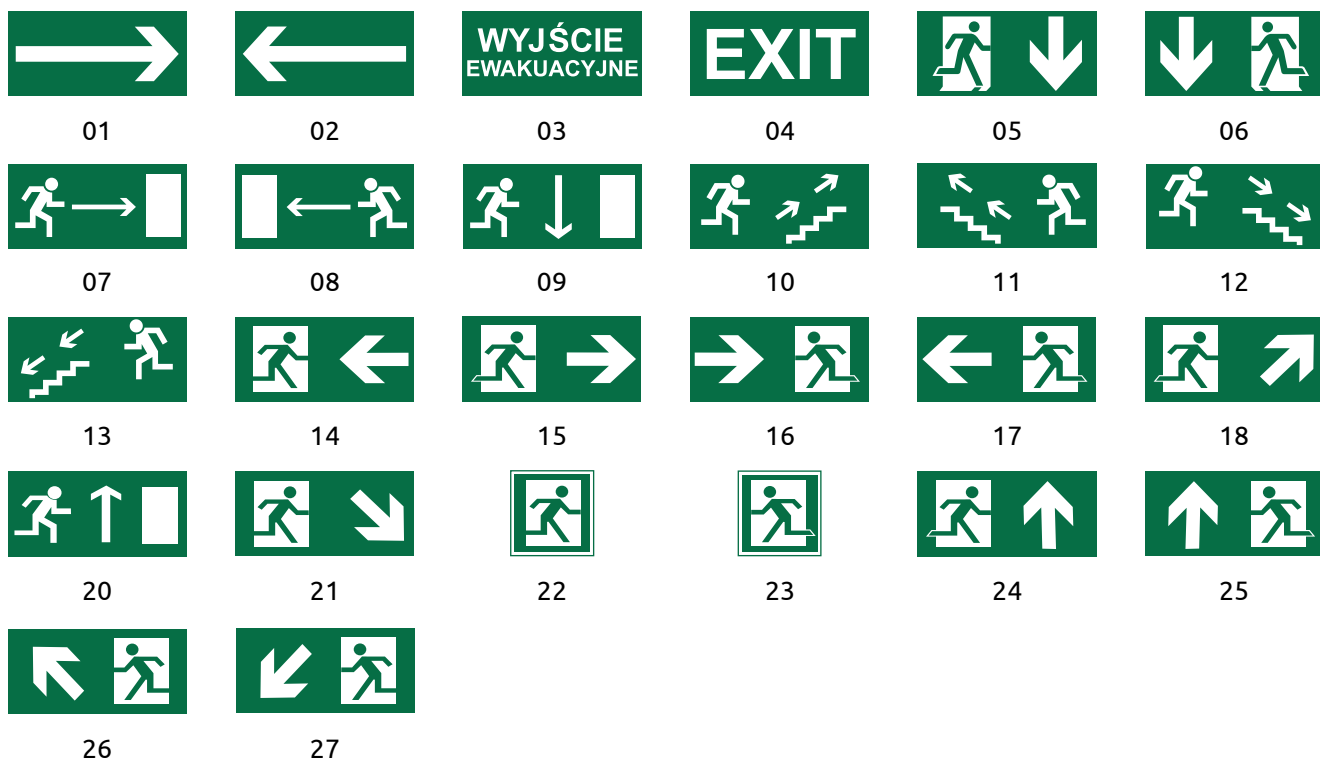

Format – wymiar (mm)

wg potrzeby klienta

Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-EN ISO 7010



F01



F02



F03



F04



F05



F06



F07



F08



F09



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
1, 5, 8, 9	F01	A, C, E, Q, BN, XS	Gaśnica
1, 5, 8, 9	F02	A, C, E, Q, BN, XS	Hydrant wewnętrzny
1, 5, 8, 9	F03	A, C, E, Q, BN, XS	Drabina pożarowa
1, 5, 8, 9	F04	A, C, E, Q, BN, XS	Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej
1, 5, 8, 9	F05	A, C, E, Q, BN, XS	Alarm pożarowy
1, 5, 8, 9	F06	A, C, E, Q, BN, XS	Telefon alarmowania pożarowego
1, 5, 8, 9	F07	A, C, E, Q, BN, XS	Drzwi przeciwpożarowe
1, 5, 8, 9	F08	A, C, E, Q, BN, XS	Bateria stałego urządzenia gaśniczego
1, 5, 8, 9	F09	A, C, E, Q, BN, XS	Gaśnica przenośna
1, 5, 8, 9	F10	A, C, E, Q, BN, XS	Przenośna jednostka podawania piany
1, 5, 8, 9	F11	A, C, E, Q, BN, XS	Aplikator mgły wodnej
1, 5, 8, 9	F12	A, C, E, Q, BN, XS	Stała instalacja gaśnicza
1, 5, 8, 9	F13	A, C, E, Q, BN, XS	Stała butla gaśnicza
1, 5, 8, 9	F14	A, C, E, Q, BN, XS	Stacja zdalnego uwalniania
1, 5, 8, 9	F15	A, C, E, Q, BN, XS	Działko gaśnicze
1, 5, 8, 9	F16	A, C, E, Q, BN, XS	Koc gaśniczy
1, 5, 8, 9	F17	A, C, E, Q, BN, XS	Winda strażacka
1, 5, 8, 9	F18	A, C, E, Q, BN, XS	Sygnal świetlny alarmu pożarowego
1, 5, 8, 9	F19	A, C, E, Q, BN, XS	Niepodłączony wąż strażacki

Materiał

1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna
5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

100 x 100 – A	350 x 350 – XS
150 x 150 – C	500 x 500 – Q
200 x 200 – E	1000 x 1000 – BN

Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-N-01256/01:1992



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
1, 5, 8, 9	201	C, E, Q*, XS	Hydrant wewnętrzny
1, 5, 8, 9	202	A, C, E, Q*, XS	Gaśnica
1, 5, 8, 9	203	C, E, M, N	Zestaw sprzętu pożarniczego (znaki w formacie C i E są bez podpisu tekstowego)
1, 5, 8, 9	204	A, C, E, M, XS	Uruchamianie ręczne (znaki w formacie A, C i E są bez podpisu tekstowego)
1, 5, 8, 9	205	C, E	Telefon do użycia w stanie zagrożenia
1, 5, 8, 9	206	C	Alarmowy sygnalizator akustyczny
1, 5, 8, 9	207	C, E*, XS	Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego (znaki do stosowania tylko razem z innymi znakami)
1, 5, 8, 9	209	A, C, E, XS	Palenie tytoniu zabronione
1, 5, 8, 9	210	C, E, XS	Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu
8, 9	210-03**	J	Zakaz używania otwartego ognia
1, 5, 8, 9	211	C, E	Nie zostawiać
1, 5, 8, 9	212	C, E	Zakaz gaszenia wodą
1, 5, 8, 9	213	M, XS*, XU*	Drabina pożarowa
1, 5, 8, 9	214	A*, J, XC*	Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały utleniające
1, 5, 8, 9	214-01**	I, J, XC, M	Niebezpieczeństwo pożaru – Substancje palne
1, 5, 8, 9	214-02**	M, J	Niebezpieczeństwo pożaru
1, 5, 8, 9	215	A*, C*, I*, J,	Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały łatwo zapalne
1, 5, 8, 9	216	A*, J	Niebezpieczeństwo wybuchu – Materiały wybuchowe
9	216-01**	J	Zagrożenie wybuchem. TLEN
8, 9	221-01**	J	Zagrożenie wybuchem. Strefa 2
8, 9	221-04**	J	Strefa zagrożenia wybuchem
8, 9	221-05**	J	Zagrożenie wybuchem. Strefa 1

Materiał	Format – wymiar (mm)
1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna	60 x 80 – I
5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna	100 x 100 – A
8 – Folia samoprzylepna	110 x 140 – XC
9 – Płyta sztywna	150 x 150 – C
	150 x 200 – M
	200 x 200 – E
	200 x 250 – N
	225 x 275 – J
	350 x 350 – XS
	350 x 460 – XU
	500 x 500 – Q

* Format nieobjęty świadectwem dopuszczenia

** Znak nieobjęty świadectwem dopuszczenia

Oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych wg PN-N-01256/04:1997+Az1:2003, PN-EN 81-72:2015



211



217-01



217-10




218



219



220



221



223



224



225-02



226



227



228



229



229-02

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
1, 5, 8, 9	211	XN, XW	Droga pożarowa
1, 5, 8, 9	217-01	M, XZ*	Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! (w lewo)
1, 5, 8, 9	217-10	M, XZ*	Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! (w prawo)
1, 5, 8, 9	218	M	Suchy pion
1, 5, 8, 9	219	I*, L*, M	Przeciwpowozowy wyłącznik prądu
1, 5, 8, 9	220	E, Q, BC, XS	Hydrant zewnętrzny
1, 5, 8, 9	221	M, XW*	Kurek główny instalacji gazowej
1, 5, 8, 9	223	XN*, XW	Przeciwpowozowy zbiornik wody
1, 5, 8, 9	224	XN*, XW	Przeciwpowozowe stanowisko czerpania wody
1, 5, 8, 9	225-02	C, M*	Dźwig przeciwpożarowy (znaki w formacie C są bez podpisu tekstowego)
1, 5, 8, 9	226	M	Miejsce otwierania klap przeciwpożarowych
1, 5, 8, 9	227	L*, M	Urządzenie do uruchamiania klap dymowych
1, 5, 8, 9	228	M	Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego
1, 5, 8, 9	229	M, XW*	Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego
1, 5, 8, 9	229-02	M, W*	Zawór hydrantowy

Materiał
1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna
5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)
60 x 80 – I
100 x 135 – XZ
120 x 165 – L
150 x 100 – W
150 x 150 – C
150 x 200 – M
200 x 200 – E
270 x 200 – XW
250 x 250 – BC
350 x 350 – XS
500 x 500 – Q
500 x 700 – XN

* Format nieobjęty świadectwem dopuszczenia

Znaki uzupełniające



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
1, 5, 8, 9	211-01	XN, XW	Zakaz składowania i przechowywania wszelkich materiałów
1, 5, 8, 9	211-02	D, F	Nie zastawiać!
1, 5, 8, 9	211-03	XN, XW, XQ	Droga pożarowa. Nie zastawiać!
8, 9	211-04	XW, XQ	Nie zastawiać!
1, 5, 8, 9	217-02	G	Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Fire door Keep shut! (w lewo)
1, 5, 8, 9	217-20	G	Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Fire door Keep shut! (w prawo)
1, 5, 8, 9	217-04	M	Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! (w lewo)
1, 5, 8, 9	217-40	M	Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! (w prawo)
1, 5, 8, 9	217-05	G	Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! Fire door Keep clear! (w lewo)
1, 5, 8, 9	217-50	G	Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! Fire door Keep clear! (w prawo)
9	808-01	B	Zawór wodny pożarowy
9	808-02	B	Hydrofor wody pitnej
9	808-03	B	Hydrofor przeciwpożarowy
9	808-04	B	Wyjście na dach
9	808-05	F	Pompownia tryskaczowa
9	808-06	F	Pompownia hydrantowa
8, 9	808-07	C	W razie pożaru zbić szybę młotkiem
9	812	F	Droga pożarowa
9	812-01	F	Droga pożarowa. Nie zastawiać!
9	812-02	F	Brama pożarowa
9	812-03	F	Droga pożarowa. Nie parkować!


Materiał
1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna
5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)
150 x 150 – C 270 x 200 – XW 300 x 400 – XQ
150 x 200 – M 300 x 100 – B 400 x 200 – F
200 x 100 – G 300 x 150 – D 500 x 700 – XN


Znaki uzupełniające




218-01



225-01



226-01



226-02



227-01




227-02



227-03



227-04



227-05



228-01



229-01



229-03



229-04



229-05




229-06



230



231




232



219-01



219-02




219-03



219-04



219-05



219-06



219-07



202-10



202-11



202-12



202-13



202-14



202-15



215-02



854-05

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	202-10	B	Do gaszenia sprzętu komputerowego
8, 9	202-11	B	Do gaszenia akumulatorów i baterii li-ion
1, 5, 8, 9	202-12	C, E	Do gaszenia akumulatorów i baterii li-ion
1, 5, 8, 9	202-13	C, E	Koc gaśniczy do gaszenia akumulatorów i baterii li-ion
1, 5, 8, 9	202-14	E, XS	Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
1, 5, 8, 9	202-15	W	Centrala sygnalizacji pożaru
9	215-02	8 x 10 cm	Linia dozorowa
5, 9	218-01	M	Nawodniony pion gaśniczy
1, 5, 8, 9	219-01	L, M	Wyłącznik prądu
1, 5, 8, 9	219-02	M	Główna tablica rozdzielcza
1, 5, 8, 9	219-03	M	Tablica rozdzielcza
1, 5, 8, 9	219-04	I, L, M	Główny wyłącznik prądu
1, 5, 8, 9	219-05	M	Wyłącznik UPS
1, 5, 8, 9	219-06	M	Instalacja fotowoltaiczna
1, 5, 8, 9	219-07	M	Przeciwpożarowy wyłącznik instalacji fotowoltaicznej
1, 5, 8, 9	225-01	M	Dźwig przeciwpożarowy. Fire lift
1, 5, 8, 9	226-01	M	Kłapa przeciwpożarowa
1, 5, 8, 9	226-02	M	Kłapa oddymiająca
1, 5, 8, 9	227-01	M	Ręczne uruchamianie drzwi przeciwpożarowych
1, 5, 8, 9	227-02	L, M	Uruchamianie oddymiania
1, 5, 8, 9	227-03	M	System oddymiania grawitacyjnego
1, 5, 8, 9	227-04	M	System oddymiania z nawiewem mechanicznym
1, 5, 8, 9	227-05	M	System różnicowania ciśnienia
1, 5, 8, 9	228-01	M	Nasady tłoczne instalacji tryskaczowej
1, 5, 8, 9	229-01	M	Przyłącze sieci hydrantowej wewnętrznej
8, 9	229-03	M	Sprzęt gaśniczy
8, 9	229-04	M	Sprzęt przeciwpożarowy
8, 9	229-05	M	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
1, 5, 8, 9	229-06	M	Przyłącze dla straży pożarnej
1, 5, 8, 9	230	M	Klucz do szafki hydrantowej znajduje się...
9	231	M	Piasek gaśniczy
9	232	M	Koc gaśniczy
8, 9	854-05	E, XC	Wyłącznik bezpieczeństwa

Materiał
1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna
5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)			
60 x 80 – I	150 x 100 – W	200 x 200 – E	
110 x 140 – XC	150 x 150 – C	300 x 100 – B	
120 x 165 – L	150 x 200 – M	350 x 350 – XS	

Znaki uzupełniające



231-01



231-02



231-03



231-04



231-05



231-06



231-07



231-08



231-09



231-10



231-11



231-12



231-14



231-15



231-16



231-17



231-18



231-19



231-20



231-21



231-22



231-23



231-24



231-25



231-26



231-30




231-31




231-32




231-33



231-13



231-27

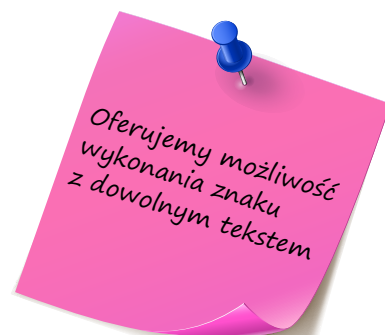

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
9	231-01	AH, AI	Nie zastawiaj sprzętu ppoż.
9	231-02	AH, AI	Piasek gaśniczy
9	231-03	AH, AI	Ppoż. zbiornik wody
9	231-04	AH, AI	Droga pożarowa
9	231-05	AH, AI	Wyjście na dach
9	231-06	AH, AI	Sprzęt gaśniczy
9	231-07	AH, AI	Droga pożarowa nie zastawiać
9	231-08	AH, AI	Koc gaśniczy
9	231-09	AH, AI	Gaśnica
9	231-10	AH, AI	Syrena pożarowa
9	231-11	AH, AI	Brama pożarowa
9	231-12	AH, AI	Kierunek drogi
9	231-13	AJ	Ppoż. zbiornik wodny ... ³
9	231-14	AH, AI	Hydrant
9	231-15	AH, AI	Brama pożarowa. Nie zastawiać
9	231-16	AH, AI	Do pompowni pożarowej
9	231-17	AH, AI	Sprzęt gaśniczy. Nie zastawiać
9	231-18	AH, AI	Do głównego wyłącznika prądu (w prawo)
9	231-19	AH, AI	Do głównego wyłącznika prądu (w lewo)
9	231-20	AH, AI	Do punktu czerpania wody (w prawo)
9	231-21	AH, AI	Do punktu czerpania wody (w lewo)
9	231-22	AH, AI	Kłapa dymowa
9	231-23	AH, AI	Kłapa przeciwpożarowa
9	231-24	AH, AI	Pożarowa instalacja zraszaczowa
9	231-25	AH, AI	Nie zastawiać
9	231-26	AH, AI	Brama otwierana do góry
9	231-27	N	Ppoż. zbiornik wodny ...m ³ Głębokość ... m
9	231-30	AH, AI	Brama pożarowa. Parkowanie zabronione
9	231-31	AH, AI	Do punktu czerpania wody
9	231-32	AH, AI	Stanowisko gaśnicze pianowe
9	231-33	AH, AI	Punkt czerpania wody

Materiał
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)	
200 x 140 – AJ	360 x 140 – AH
200 x 250 – N	900 x 360 – AI

Instrukcje przeciwpożarowe

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	222-01	XO	Instrukcja alarmowania
3	222-01a	XO	Instrukcja alarmowania w języku angielskim
3	222-02	XO	Ogólna instrukcja ppoż.
3	222-02a	XO	Ogólna instrukcja ppoż. w języku angielskim
3	222-03	XO	Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
3	222-04	XO	Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla magazynów i składów gazów palnych
3	222-07	XO	Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków magazynowych z materiałami niebezpiecznymi
3	222-08	XO	Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków magazynowych
3	222-09	XO	Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków administracyjnych i biurowych
3	222-10	XO	Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży
3	222-13	XO	Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo
3	222-14	XO	Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych
3	222-15	XP	Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji dystrybucji gazu płynnego
3	222-16	XO	Instrukcja sygnałów alarmowych
3	222-17	XO	Instrukcja przeciwpożarowa dla archiwum
3	222-18	XO	Instrukcja przeciwpożarowa ogólna dla szkół, internatów, przedszkoli, domów dziecka
3	222-19	XO	Instrukcja gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym

Materiał

3 – Płyta cienka

Format – wymiar (mm)

250 x 350 – XO

350 x 500 – XP

Instrukcje BHP

OGÓLNE

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-04	XO	Instrukcja BHP pracy przy obsłudze koparki kserograficznej
3	422-05	XO	Sposoby postępowania pracowników w nieszczęśliwych wypadkach
3	422-06	XO	Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników
3	422-08	XO	Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
3	422-13	XO	Instrukcja Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – dwuczęściowa
3	422-13M	XO	Instrukcja Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – skrócona
3	422-27	XO	Instrukcja ratowania osób porażonych prądem
3	422-28	XO	Wykaz prac wzbronionych kobietom
3	422-29	XO	Wykaz prac wzbronionych młodocianym
3	422-58	XO	Instrukcja obsługi apteczki
3	422-62	XO	Instrukcja ABC pierwszej pomocy (obrazkowo-tekstowa)
3	422-62-01	XO	Organizacja pierwszej pomocy
3	422-66	XO	Instrukcja przy obsłudze niszczarki dokumentów
3	422-76	XO	Instrukcja w szkołach i placówkach publicznych
3	422-77	XO	Instrukcja w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz na stanowiskach praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach publicznych
3	422-90	XO	Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia środkami ochrony roślin
3	422-91	XO	Instrukcja postępowania w przypadku poparzenia kwasem lub ługiem
3	422-104	XO	Instrukcja BHP w salach gimnastycznych i na boiskach w szkołach i placówkach publicznych
3	422-125	XO	Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych
3	422-183	XP	Regulamin korzystania z placu zabaw
3	422-184	XP	Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń zabawowych
3	422-197	XP	Regulamin korzystania z boiska

GASTRONOMIA I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-51	XO	Instrukcja BHP dla pracowników placówek żywienia zbiorowego
3	422-52	XO	Instrukcja BHP w piekarniach i ciastkarniach
3	422-60	XO	Instrukcja składowania i magazynowania towarów w sklepie
3	422-69	XO	Instrukcja obsługi maszyny do mielenia mięsa – elektrowilka
3	422-70	XO	Instrukcja obsługi patelni elektrycznej
3	422-71	XO	Instrukcja obsługi obieraczki do ziemniaków
3	422-72	XO	Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń
3	422-73	XO	Instrukcja obsługi szaf chłodniczych
3	422-74	XO	Instrukcja obsługi kuchni mikrofalowej
3	422-78	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze pieców piekarniczych
3	422-81	XO	Instrukcja dla pracowników zatrudnionych w handlu art. spożywczymi
3	422-82	XO	Instrukcja BHP w punktach małej gastronomii
3	422-97	XO	Instrukcja sanitarna pobierania i przechowywania próbek żywności
3	422-98	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze kralalnic wędlin i sera

Materiał

3 – Płyta cienka

Format – wymiar (mm)

250 x 350 – XO

350 x 500 – XP

GASTRONOMIA I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-99	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
3	422-100	XO	Instrukcja dobrej praktyki higienicznej (GHP)
3	422-101	XO	Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
3	422-102	XO	Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń
3	422-103	XO	Instrukcja transportu, przechowywania, mycia i dezynfekcji jaj konsumpcyjnych
3	422-105	XO	Instrukcja higieny osobistej pracowników
3	422-106	XO	Dobra praktyka produkcyjna (GMP)
3	422-107	XO	Instrukcja postępowania pracowników w zakładzie z wdrożonym systemem kontroli wewnętrznej HACCP
3	422-108	XO	Instrukcja sanitarna dla transportu żywności
3	422-109	XO	Instrukcja przyjęcia środków spożywczych oraz sposobu ich magazynowania
3	422-127	XO	Instrukcja kotłów warzelnych
3	422-128	XO	Instrukcja krawalnicy do pieczywa
3	422-129	XO	Instrukcja stołu podgrzewczego
3	422-130	XO	Instrukcja elektrycznego podgrzewacza wody
3	422-131	XO	Instrukcja sanitarna produkcji i obrotu mięsem mielonym
3	422-133	XO	Instrukcja BHP obsługi maszyn do zmywania naczyń
3	422-134	XO	Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
3	422-135	XO	Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami (owady, insekty, gryzonie, ptaki)
3	422-140	XO	Instrukcja sanitarna przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej mięsa i wyrobów z mięsa
3	422-148	XO	Instrukcja weterynaryjna dla pomieszczeń, urządzeń oraz osób zatrudnionych w zakładach mięsnych
3	422-149	XO	Instrukcja weterynaryjna pakowania, przechowywania i transportu świeżego mięsa
3	422-150	XO	Instrukcja weterynaryjna przy produkcji mięsa drobiowego
3	422-151	XO	Instrukcja weterynaryjna przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu, transporcie mleka oraz przetworów mlecznych
3	422-160	XO	Instrukcja weterynaryjna dotycząca rzeźni i uboju zwierząt
3	422-161	XO	Instrukcja weterynaryjna dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej
3	422-168	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej
3	422-178	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze ekspresu do kawy
3	422-181	XO	Instrukcja BHP w zakładach przetwarzających owoce i warzywa
3	422-182	XO	Instrukcja BHP wyparacza gastronomicznego
3	422-185	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze trzonu kuchennego gazowego
3	422-188	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze pakowaczki rolowej
3	422-193	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika
3	422-200	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze czajnika elektrycznego
3	422-203	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do rozbijania mięsa- stekownicy
3	422-204	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze pily tarczowej lub taśmowej do cięcia mięsa i kości

TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-22	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze wózków widtowych (sztaplarek)
3	422-44	XO	Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie
3	422-45	XO	Instrukcja BHP dla pracownika transportu wewnętrznego w zakładzie
3	422-53	XO	Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych
3	422-61	XO	Instrukcja przy obsłudze ładowania baterii akumulatorów
3	422-75	XO	Instrukcja magazynowania i transportu butli z gazami technicznymi
3	422-83	XO	Instrukcja BHP na stanowisku hakowego
3	422-115	XO	Instrukcja BHP dla magazynu smarów i olejów
3	422-132	XO	Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów
3	422-141	XO	Instrukcja BHP dla magazynu wysokiego składowania
3	422-142	XO	Instrukcja BHP dla magazynów substancji i preparatów chemicznych
3	422-171	XO	Instrukcja BHP przy składowaniu drewna
3	422-176	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy

BUDOWNICTWO

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-47	XO	Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich i tynkarskich
3	422-48	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
3	422-49	XO	Instrukcja BHP przy pracach ciesielskich
3	422-50	XO	Instrukcja BHP obsługi wyciągarki budowlanej
3	422-92	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu tynkarskiego
3	422-94	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki tarczowej do cięcia asfaltu, kamienia, betonu, płytek ceramicznych i metali
3	422-110	XO	Instrukcja BHP przy pracach na wysokości
3	422-111	XO	Instrukcja sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
3	422-126	XO	Instrukcja BHP przy montażu i demontażu rusztowań budowlanych
3	422-163	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki poziomej

Materiał

3 – Płyta cienka

Format – wymiar (mm)

250 x 350 – XO

WARSZTATY

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-23	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze pras mechanicznych
3	422-37	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
3	422-38	XO	Instrukcja BHP dla obsługi pras mimośrodowych
3	422-39	XO	Instrukcja BHP dla pracownika korzystającego z butli z gazami przemysłowymi (technicznymi)
3	422-40	XO	Instrukcja BHP na stanowisku galwanizera
3	422-41	XO	Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza
3	422-42	XO	Instrukcja BHP na stanowisku blacharza-lakiernika samochodowego
3	422-43	XO	Instrukcja BHP dla wulkanizatora opon i dętek pojazdów mechanicznych
3	422-55	XO	Instrukcja BHP dla warsztatów samochodowych
3	422-84	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze hydraulicznego podnośnika samochodowego
3	422-88	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół
3	422-113	XO	Instrukcja BHP przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
3	422-158	XO	Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie elektrycznym
3	422-180	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze montażownicy do kół
3	422-194	XO	Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymi
3	422-201	XO	Instrukcja obsługi szlifierki tarczowej
3	422-202	XO	Instrukcja obsługi nitownicy pneumatycznej

SPAWANIE

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-10	XO	Instrukcja BHP na stanowisku spawacza
3	422-18	XO	Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
3	422-19	XO	Instrukcja BHP przy spawaniu łukiem elektrycznym
3	422-87	XO	Instrukcja BHP przy spawaniu w ostonie gazów obojętnych

OBRÓBKA METALI

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-01	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do obróbki metali
3	422-07	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek
3	422-09	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki
3	422-12	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do obróbki metali
3	422-15	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki kolumnowej
3	422-16	XO	Instrukcja BHP przy szlifierkach ściernicowych
3	422-17	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek do płaszczyzn
3	422-20	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc gilotynowych
3	422-35	XO	Instrukcja BHP nożyc mechanicznych do blachy
3	422-36	XO	Instrukcja BHP dla obsługi giętarki mechanicznej
3	422-93	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze krawędziarki
3	422-112	XO	Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki do metalu
3	422-156	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki do ostrzenia narzędzi
3	422-164	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze strugarek do metali
3	422-167	XO	Instrukcja BHP przy cięciu (paleniu) gazowym ręcznym
3	422-169	XO	Instrukcja BHP w odlewniach metali
3	422-190	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali
3	422-195	XO	Instrukcja BHP przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym metal/drewno

OBRÓBKA DREWNA

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-21	XO	Instrukcja pilarki tarczowej do drewna
3	422-30	XO	Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich
3	422-31	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze obrabiarek do drewna
3	422-32	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze pił taśmowych
3	422-33	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze frezarek do obróbki drewna
3	422-34	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek do obróbki drewna
3	422-165	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki grubościowej
3	422-171	XO	Instrukcja BHP przy składowaniu drewna
3	422-172	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze suszarni do drewna
3	422-187	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze dłutownic
3	422-189	XO	Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi wiertarki stołowej
3	422-191	XO	Instrukcja BHP przy eksploatacji wiertarki stołowej
3	422-192	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
3	422-195	XO	Instrukcja BHP przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym metal/drewno

Materiał

3 – Płyta cienka

Format – wymiar (mm)

250 x 350 – XO

OBRÓBKA TWORZYW SZTUCZNYCH, GUMY I PAPIERU

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-14	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarek
3	422-96	XO	Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych
3	422-114	XO	Instrukcja BHP przy produkcji wyrobów gumowych
3	422-170	XO	Instrukcja BHP przy przetwórstwie tworzyw sztucznych
3	422-177	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych i aluminium

INSTALACJE GRZEWCE, ELEKTRYCZNE, ENERGETYKA ITP.

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-02	XO	Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach wodnych i parowych C.O.
3	422-03	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem prądu elektrycznego
3	422-11	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarki
3	422-46	XO	Instrukcja BHP dla monterów urządzeń i aparatury na wysokości
3	422-56	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze rozdzielni niskiego napięcia
3	422-57	XO	Instrukcja eksploatacji urządzeń napędowych
3	422-59	XO	Instrukcja przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej
3	422-64	XO	Instrukcja dla kotłowni gazowych
3	422-65	XO	Instrukcja dla kotłowni olejowych
3	422-67	XO	Instrukcja przy eksploatacji elektromagnetycznej linii kablowej
3	422-68	XO	Instrukcja przy eksploatacji turbozespołu
3	422-86	XO	Instrukcja BHP na stanowisku elektryka przy wykonywaniu i eksploatacji sieci do 1 kV
3	422-155	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni olejowo-gazowych
3	422-174	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami
3	422-186	XO	Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kV
3	422-198	XO	Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV
3	422-199	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze zespołu prądotwórczego (agregatu) z silnikiem spalinowym

PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY I ODZIEŻOWY

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-89	XO	Instrukcja BHP w pralniach i farbiarniach
3	422-116	XO	Instrukcja BHP przy prasowaniu żelazkiem
3	422-117	XO	Instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni
3	422-118	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych
3	422-119	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn dziewiarskich

INNE

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	422-24	XO	Instrukcja obsługi gaśnicy śniegowej
3	422-25	XO	Instrukcja obsługi gaśnicy proszkowej
8	422-26	A, C	Instrukcja użytkownika hydrantu wewnętrznego
3	422-54	XO	Instrukcja BHP dla placówek handlowych
3	422-79	XO	Warunki zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów
3	422-80	XO	Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w handlu art. przemysłowymi
3	422-85	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej
3	422-95	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE 2xW do gaszenia sprzętu elektronicznego
3	422-120	XO	Instrukcja BHP dla pracowni i aparatów rentgenowskich
3	422-121	XO	Instrukcja sanitarna dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej
3	422-122	XO	Instrukcja BHP przy produkcji, transporcie i obrocie wyrobów pirotechnicznych
3	422-123	XO	Instrukcja postępowania w przypadku ataku terrorystycznego
3	422-124	XO	Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
3	422-143	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu śniegowego
3	422-144	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich
3	422-145	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie
3	422-146	XO	Instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątanii pomieszczeń
3	422-147	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze piły dwustronnej (dwupłyty)
3	422-152	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny offsetowej
3	422-153	XO	Instrukcja BHP w oczyszczalni ścieków
3	422-157	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
3	422-159	XO	Instrukcja BHP przy robotach szklarskich
3	422-162	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu
3	422-166	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze krajarki jednonożowej
3	422-175	XO	Instrukcja BHP przy obsłudze wozów asenizacyjnych
3	422-179	XO	Instrukcja BHP dla myjni samochodowych
3	422-196	XO	Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych


Materiał

- 3 – Płyta cienka
- 8 – Folia samoprzylepna

Format – wymiar (mm)

- 100 x 100 – A
- 150 x 150 – C
- 250 x 350 – XO

Telefony alarmowe

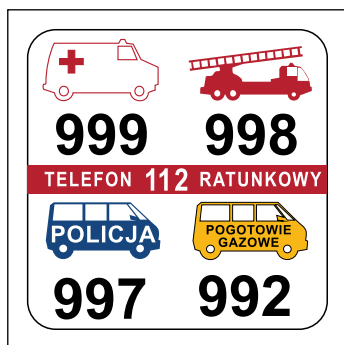


826-01




826-02




826

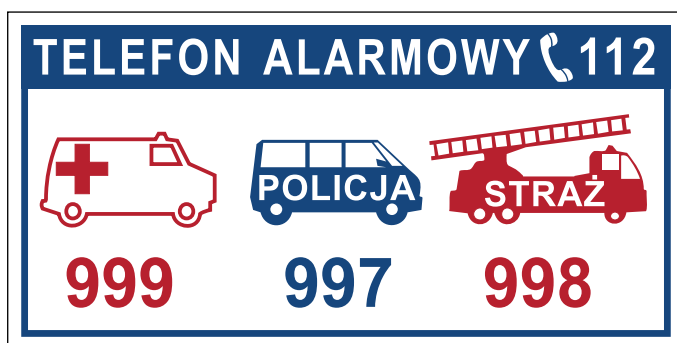

826-03

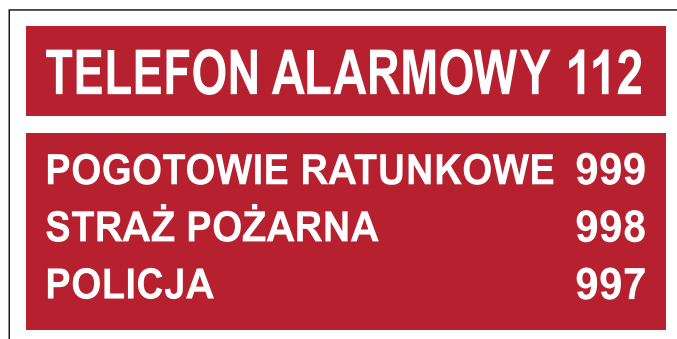

826-05

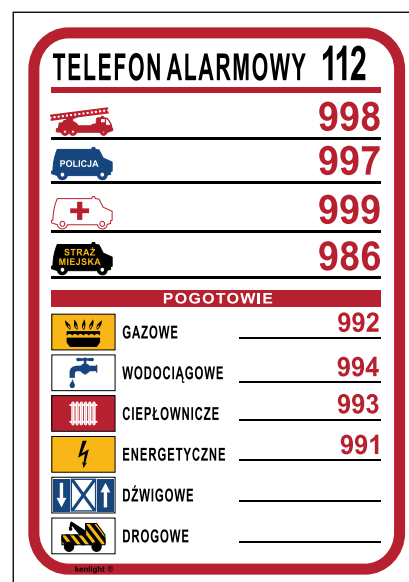

826-04

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
1, 5, 8, 9	826	XK	Telefony alarmowe
3, 8	826-01	C, AO	Telefony alarmowe
3, 8	826-02	C	Telefony alarmowe
3, 8	826-03	AF	Telefony alarmowe
3, 8	826-04	AS	Telefony alarmowe
8	826-05	G	Telefony alarmowe

Materiał
1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna
3 – Płyta cienka
5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)		
50 x 50 – AO	148 x 210 – AS	200 x 100 – G
100 x 50 – AF	150 x 150 – C	297 x 210 – XK

Znaki zakazu PN-EN ISO 7010



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	P01	K, AB, BH	Ogólny znak zakazu
8, 9	P02	K, AB, BH	Zakaz palenia tytoniu
8, 9	P03	K, AB, BH	Zakaz używania otwartego ognia
8, 9	P04	K, AB, BH	Zakaz przejścia
8, 9	P05	K, AB, BH	Zakaz picia wody
8, 9	P06	K, AB, BH	Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
8, 9	P07	K, AB, BH	Zakaz wstępu osobom ze stymulatorem serca
8, 9	P08	K, AB, BH	Zakaz wstępu z przedmiotami metalowymi i zegarkami
8, 9	P10	K, AB, BH	Nie dotykać
8, 9	P11	K, AB, BH	Zakaz gaszenia wodą
8, 9	P12	K, AB, BH	Zakaz umieszczania ciężkich przedmiotów
8, 9	P13	K, AB, BH	Zakaz używania telefonów komórkowych
8, 9	P14	K, AB, BH	Zakaz wstępu z metalowymi implantami
8, 9	P15	K, AB, BH	Zakaz wkładania rąk do środka
8, 9	P17	K, AB, BH	Zakaz pchania
8, 9	P18	K, AB, BH	Zakaz siadania
8, 9	P19	K, AB, BH	Zakaz chodzenia po powierzchni
8, 9	P20	K, AB, BH	Zakaz używania windy w razie pożaru
8, 9	P21	K, AB, BH	Zakaz wstępu ze zwierzętami
8, 9	P22	K, AB, BH	Zakaz spożywania posiłków
8, 9	P23	K, AB, BH	Nie zastawiać
8, 9	P24	K, AB, BH	Zakaz chodzenia i stawiania
8, 9	P25	K, AB, BH	Zakaz używania niekompletnego rusztowania
8, 9	P26	K, AB, BH	Zakaz używania urządzenia w wannie, pod prysznicem i w zbiornikach wypełnionych wodą
8, 9	P27	K, AB, BH	Zakaz używania windy przez ludzi
8, 9	P28	K, AB, BH	Zakaz używania rękawic roboczych
8, 9	P29	K, AB, BH	Zakaz fotografowania
8, 9	P30	K, AB, BH	Zakaz wiązania węzłów
8, 9	P31	K, AB, BH	Nie przetaczaj
8, 9	P32	K, AB, BH	Zakaz używania szlifierki
8, 9	P33	K, AB, BH	Zakaz szlifowania na mokro
8, 9	P34	K, AB, BH	Zakaz używania szlifierki ręcznej

Materiał

- 8 – Folia samoprzylepna
- 9 – Płyta sztywna


Format – wymiar (mm)

52 x 52 – BH

110 x 110 – AB

225 x 225 – K

Znaki ostrzegawcze PN-EN ISO 7010

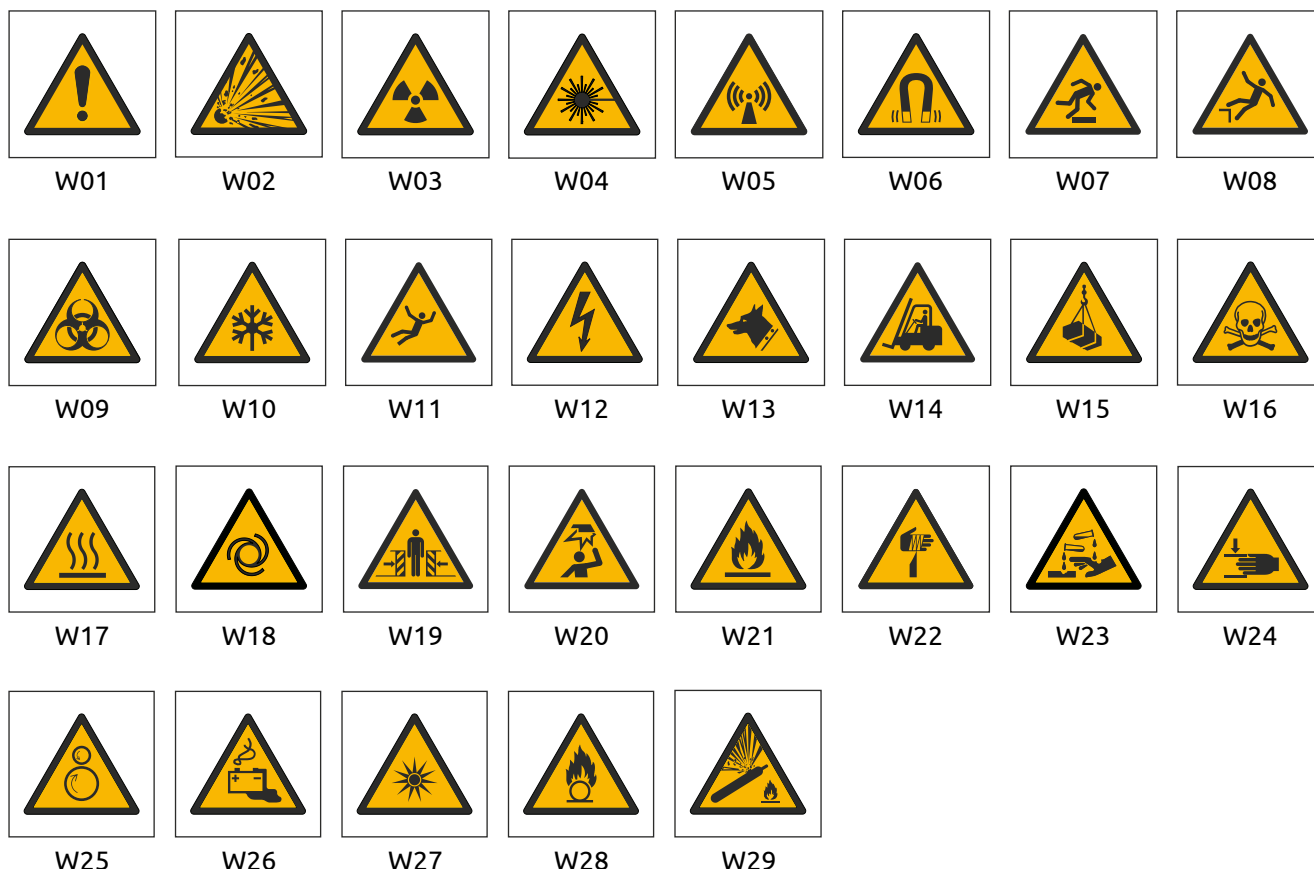

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	W01	A, K	Ogólny znak ostrzegawczy
8, 9	W02	A, K	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wybuchu
8, 9	W03	A, K	Ostrzeżenie przed materiałem radioaktywnym lub promieniowaniem jonizującym
8, 9	W04	A, K	Ostrzeżenie przed wiązką laserową
8, 9	W05	A, K	Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym
8, 9	W06	A, K	Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
8, 9	W07	A, K	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się
8, 9	W08	A, K	Ostrzeżenie przed spadnięciem (upadkiem)
8, 9	W09	A, K	Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym
8, 9	W10	A, K	Ostrzeżenie przed niską temperaturą / warunkami zamarzania
8, 9	W11	A, K	Ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią
8, 9	W12	A, K	Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
8, 9	W13	A, K	Ostrzeżenie przed złym psem
8, 9	W14	A, K	Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
8, 9	W15	A, K	Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)
8, 9	W16	A, K	Ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi
8, 9	W17	A, K	Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
8, 9	W18	A, K	Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się
8, 9	W19	A, K	Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym
8, 9	W20	A, K	Ostrzeżenie przed uszkodzeniem głowy
8, 9	W21	A, K	Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
8, 9	W22	A, K	Ostrzeżenie przed ostrymi elementami
8, 9	W23	A, K	Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
8, 9	W24	A, K	Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni
8, 9	W25	A, K	Ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami
8, 9	W26	A, K	Ostrzeżenie przed ładowaniem baterii
8, 9	W27	A, K	Ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym
8, 9	W28	A, K	Ostrzeżenie przed substancjami o właściwościach utleniających
8, 9	W29	A, K	Ostrzeżenie przed butlami pod ciśnieniem

Materiał

- 8 – Folia samoprzylepna
- 9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

100 x 100 – A

225 x 225 – K

Znaki nakazu PN-EN ISO 7010



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	M01	K, AB, BH	Ogólny znak nakazu
8, 9	M02	K, AB, BH	Nakaz przeczytania instrukcji
8, 9	M03	K, AB, BH	Nakaz stosowania ochrony słuchu
8, 9	M04	K, AB, BH	Nakaz stosowania ochrony oczu
8, 9	M05	K, AB, BH	Nakaz podłączenia uziemienia
8, 9	M06	K, AB, BH	Nakaz odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej
8, 9	M07	K, AB, BH	Nakaz stosowania przyciemnianych gogli ochronnych
8, 9	M08	K, AB, BH	Nakaz stosowania ochrony stóp
8, 9	M09	K, AB, BH	Nakaz stosowania ochrony rąk
8, 9	M10	K, AB, BH	Nakaz stosowania odzieży ochronnej
8, 9	M11	K, AB, BH	Nakaz mycia rąk
8, 9	M12	K, AB, BH	Nakaz używania poręczy
8, 9	M13	K, AB, BH	Nakaz stosowania ochrony twarzy
8, 9	M14	K, AB, BH	Nakaz stosowania ochrony głowy
8, 9	M15	K, AB, BH	Nakaz stosowania kamizelki odblaskowej
8, 9	M16	K, AB, BH	Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej
8, 9	M17	K, AB, BH	Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych
8, 9	M18	K, AB, BH	Nakaz stosowania szelek bezpieczeństwa
8, 9	M19	K, AB, BH	Nakaz stosowania maski spawalniczej
8, 9	M20	K, AB, BH	Nakaz stosowania pasów bezpieczeństwa
8, 9	M21	K, AB, BH	Odłącz przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy
8, 9	M22	K, AB, BH	Nakaz stosowania kremu ochronnego
8, 9	M23	K, AB, BH	Nakaz przechodzenia pomostem
8, 9	M24	K, AB, BH	Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
8, 9	M25	K, AB, BH	Nakaz ochrony wzroku dzieci przyciemnianymi okularami ochronnymi
8, 9	M26	K, AB, BH	Nakaz stosowania fartucha ochronnego
8, 9	M53	K, AB, BH	Nakaz stosowania kamizelki ratunkowej

Materiał

8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

52 x 52 – BH

110 x 110 – AB

225 x 225 – K

Znaki zakazu



600



601



601-01



602



602-01



602-02



603



604



604-01



604-02



604-03



604-04



605



606



607



608



608-01



608-02



609



609-01



610



610-02



611



612



614



615



616



617



618



619



620



621



622



623



624



625



626



626-01



627



628



629



631



632



633



634



635



636



637

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	600	J, K*	Zakaz gry w piłkę
8, 9	601	J, K*	Ogólny znak zakazu (Wskazanie rodzaju na tablicy dodatkowej pod piktogramem)
8, 9	601-01	J, K*, M, AB*	Zakaz rozpalania grila i ognisk
8, 9	602	I, J, M, AB*, XC, XS*, XU	Zakaz przejścia
8, 9	602-01	I, J, M, XC	Zakaz przejścia podczas pracy urządzenia
8, 9	602-02	J, M, XC	Nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione
8, 9	603	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz picia wody
8, 9	604	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
8, 9	604-01	J, M	Zakaz wjazdu wózków. Nie dotyczy wózka danego obiektu
8, 9	604-02	J, M	Zakaz wjazdu
8, 9	604-03	XE	STOP. Uwaga! Wózki widłowe
8, 9	604-04	J, M	Zakaz wjazdu wózkami spalinowymi
8, 9	605	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wstępu ze zwierzętami
8, 9	606	I, J, K*, M, AB*, XC	Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
8, 9	607	J, K*, M, AB*	Zakaz używania drabiny
8, 9	608	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz uruchamiania maszyny, urządzenia (nie uruchamiać!)
8, 9	608-01	I, J, M, XC	Zakaz uruchamiania maszyny, urządzenia (nie włączać!)
8, 9	608-02	I, J, M, XC	Zakaz uruchamiania maszyny, urządzenia (nie załączać!)
8, 9	609	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz fotografowania
8, 9	609-01	J, M, XC	Zakaz fotografowania i filmowania na terenie zakładu
8, 9	610	J, K*, M, Z*, AB*, XC	Zakaz używania telefonów komórkowych
8, 9	610-02	J, M	Zakaz wnoszenia telefonów komórkowych
8, 9	611	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz spożywania posiłków
8, 9	612	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wprowadzania rowerów
8, 9	614	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wchodzenia z lodami
8, 9	615	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz filmowania
8, 9	616	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz przebywania osób z rozrusznikiem serca
8, 9	617	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Zakaz przebywania pod ładunkiem
8, 9	618	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz smarowania urządzeń w ruchu
8, 9	619	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych
8, 9	620	I, J, K*, M, AB*, XC	Urządzenie pod napięciem. Zakaz polewania wodą
8, 9	621	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wylewania oleju, rozpuszczalników, substancji żrących itp.
8, 9	622	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wstępu z przedmiotami metalowymi
8, 9	623	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nie dotykać!
8, 9	624	I, J, K*, M, AB*	Nie dotykać! Urządzenie pod napięciem
8, 9	625	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wstępu z metalowymi protezami
8, 9	626	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Zakaz zdejmowania osłon podczas pracy urządzenia
8, 9	626-01	I, M, XC	Ruchome części maszyny
8, 9	627	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wchodzenia na regały
8, 9	628	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
8, 9	629	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wnoszenia broni
8, 9	631	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz deptania
8, 9	632	J, K*, M, AB*	Zakaz wyprowadzania psów
8, 9	633	J, K*, M, AB*	Zakaz wyprowadzania psów
8, 9	634	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wchodzenia w obuwie zewnętrznym
8, 9	635	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wkładania ręki
8, 9	636	J, K*, AB*, XC	Zakaz wstępu z przedmiotami metalowymi i zegarkami
8, 9	637	J, K*, M, AB*	Zakaz spożywania alkoholu

Materiał

8 – Folia samoprzylepna

9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

52 x 52 – **BH**

150 x 200 – **M**

300 x 300 – **Z**

60 x 80 – **I**

200 x 600 – **XE**

350 x 350 – **XS**

110 x 110 – **AB**

225 x 225 – **K**

350 x 460 – **XU**

110 x 140 – **XC**

225 x 275 – **J**

* Formaty bez podpisu tekstowego

Znaki zakazu



638



639



640



641



642



643



644



645



646



647



648



649



650



651



652



653



654




655



656



857-04

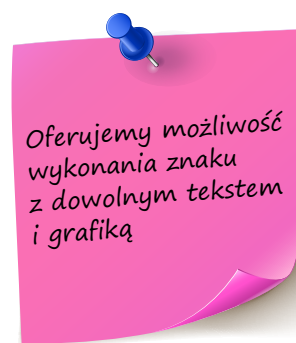

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	638	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wchodzenia z wózkami dziecięcymi
8, 9	639	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wchodzenia z biżuterią
8, 9	640	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz używania obuwia na wysokim obcasie
8, 9	641	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz jazdy na paleciaku
8, 9	642	I, J, K*, AB*, BH*, XC	Uwaga! Gorąca powierzchnia
8, 9	643	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz naprawiania urządzenia w ruchu
8, 9	644	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz trzymania ręką kubków przy zalewaniu wrzątkiem
8, 9	645	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz używania rękawic
8, 9	646	J, K*, M, AB*	Nie zostawiać włączonych silników spalinowych
8, 9	647	I, J, K*, M, AB*, XC	Nie załączać urządzeń elektrycznych
8, 9	648	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wrzucania niedopałków do kosza
8, 9	649	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz wysypywania
8, 9	650	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz przebywania na naczepie gdy jest w środku wózek transportowy
8, 9	651	J, K*, M, AB*, XC	Zakaz gry w piłkę
8, 9	652	I, J, K*, M, AB*, XC	Zakaz przebywania pod windą
9	653	J, BI, XD*	Zakaz skoków do wody
9	654	BI, XD*	Zakaz skoków do wody
9	655	BI, XD*	Zakaz kąpieli
9	656	BI, XD*	Zakaz połowu ryb
9	857-04	AP	Zakaz kąpieli

Materiał
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)
52 x 52 – BH
60 x 80 – I
110 x 110 – AB
110 x 140 – XC
150 x 200 – M
225 x 225 – K
225 x 275 – J
330 x 330 – XD
330 x 440 – BI
400 x 500 – AP

* Formaty bez podpisu tekstowego

Znaki ostrzegawcze



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	301	A*, E*, I, J, K*, M, BH*, XC	Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezpieczeństwa)
8, 9	301-01	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
8, 9	301-06	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed substancjami szkodliwymi
8, 9	301-08	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed otwarciem
8, 9	301-10	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed substancjami niebezpiecznymi
8, 9	301-11	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed niedziałającym urządzeniem
8, 9	301-12	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed spadającymi przedmiotami
8, 9	301-13	AS	Uwaga! Przestrzeń zamknięta. Attention! Confined space
8, 9	301-14	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi odpadami
8, 9	301-15	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi materiałami
8, 9	301-16	I, J, M, XC	Uwaga! Prace na wysokości
8, 9	301-17	I, J, M, XC	Uwaga! Promieniowanie UV
8, 9	302	A*, I, J, K*, M, BH*, XC	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi
8, 9	302-01	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed substancjami rakotwórczymi
8, 9	302-02	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami rakotwórczymi
8, 9	302-03	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami toksycznymi
8, 9	302-04	I, J, M, XC	Uwaga! Amoniak
8, 9	303	A*, I, J, K*, M, BH*, XC	Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
8, 9	303-01	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed kwasem siarkowym
8, 9	303-02	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed wodorotlenkiem sodu
8, 9	303-03	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed kwasem azotowym
8, 9	303-04	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
8, 9	303-05	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami żrącymi
8, 9	303-06	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed kwasem solnym
8, 9	304	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed materiałami radioaktywnymi
8, 9	304-01	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi
8, 9	304-02	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed promieniowaniem jonizującym
8, 9	305	A*, I, J, M, K*, XC	Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)
8, 9	305-01	J, M	Uwaga! Dźwig

Materiał

8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

52 x 52 – BH	110 x 140 – XC	200 x 200 – E
60 x 80 – I	148 x 210 – AS	225 x 225 – K
100 x 100 – A	150 x 200 – M	225 x 275 – J

* Formaty bez podpisu tekstowego

Znaki ostrzegawcze

306	306-01	307	307-01	308	309	310
311	312	313	314	315	316	316-01
318	318-02	320		321	321-01	322
323	323-01	324	325	326	326-01	327
328	329	331	332	332-01	333	334
335	336	337	337-01	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	306	A*, I, J, K*, M, XC, XD*	Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
8, 9	306-01	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
8, 9	307	A*, I, J, K* M, BH*, XC	Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym
8, 9	307-01	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
8, 9	308	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi
8, 9	309	A*, J, K*, M, XC	Uwaga! Zły pies
8, 9	310	A*, J	Ostrzeżenie przed kruchym dachem
8, 9	311	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia głowy
8, 9	312	A*, J, K*, M	Ostrzeżenie przed ograniczeniem wysokości
8, 9	313	A*, J, K*, M	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia
8, 9	314	A*, J, K*, M	Ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią
8, 9	315	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
8, 9	316	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym
8, 9	316-01	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed materiałem zakaźnym biohazard
8, 9	318	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed preparatami drażniącymi
8, 9	318-02	I, J, M, XC	Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami szkodliwymi lub drażniącymi
8, 9	320	12 x 6 cm	Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą. High temperature
8, 9	321	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed gazami technicznymi
8, 9	321-01	J, M, XC	Uwaga! Butle z gazem. Nie zbliżać się z otwartym ogniem
8, 9	322	A*, I, J, K*, M, BH*, XC	Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
8, 9	323	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed uruchamianiem automatycznym
8, 9	323-01	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed uruchamianiem automatycznym
8, 9	324	A*, J, K*, M	Ostrzeżenie przed pracami na wysokości
8, 9	325	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed wysokim poziomem hałasu
8, 9	326	A*, J, K*, M, BH*, XC	Ostrzeżenie przed śliskimi schodami
8, 9	326-01	J, XC	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem upadku
8, 9	327	A*, I, J, K*, M, BH*, XC	Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni
8, 9	328	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed niską temperaturą
8, 9	329	A*, I, J, K*, M, XC	Uwaga! Urządzenie zdalnie sterowane
8, 9	331	A*, I, J, K*, M, BH*, XC	Uwaga! Wirujące elementy
8, 9	332	A*, J, K*, M, BH*	Strefa zagrożenia wybuchem
8, 9	332-01	J, M	Atmosfera wybuchowa
8, 9	333	A*, I, J, M, BH*, XC	Uwaga! Niebezpieczeństwo okaleczenia
8, 9	334	A*, J, XC	Uwaga! Niebezpieczeństwo uduszenia
8, 9	335	A*, J, K*, XC, M	Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
8, 9	336	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed obciążeniem palców
8, 9	337	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wciągnięcia ręki
8, 9	337-01	I, J, M, XC	Nie dotykać. Ruchome części maszyny
8, 9	338	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed pieszymi
8, 9	339	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed zgnieceniem
8, 9	340	AS	Uwaga niebezpieczeństwo. Attention danger
8, 9	341	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem upadku na schodach
8, 9	342	A*, I, J, K*, M, XC	Uwaga! Niebezpieczeństwo wciągnięcia przez łańcuch, przekładnię lub pas
8, 9	343	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem przygniecenia przez spadające obciążenie
8, 9	344	A*, I, J, K*, M, BH*, XC	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zgniecenia stopy
8, 9	345	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed ruchomymi elementami
8, 9	346	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed ruchomymi elementami
8, 9	347	A*, I, J, K*, M, XC	Ostrzeżenie przed wórami wstęgowymi

Materiał
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)		
52 x 52 – BH	148 x 210 – AS	225 x 275 – J
60 x 80 – I	150 x 200 – M	330 x 330 – XD
100 x 100 – A	200 x 200 – E	
110 x 140 – XC	225 x 225 – K	

* Formaty bez podpisu tekstowego

Znaki nakazu




Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	401	I, J, K*, M, AB*, BH*	Ogólny znak nakazu
8, 9	401-01	I, J, M, XC	Nieszczęśliwe wypadki zgłaszać kierownictwu
8, 9	401-02	I, J, M, XC	Urządzenie może obsługiwać tylko osoba uprawniona
8, 9	402	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania ochrony oczu
8, 9	403	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania ochrony głowy
8, 9	404	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania ochrony słuchu
8, 9	405	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych
8, 9	406	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania ochrony stóp
8, 9	407	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania ochrony rąk
8, 9	408	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania osłony twarzy
8, 9	409	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz używania sygnału
8, 9	410	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz używania pasów bezpieczeństwa
8, 9	411	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz umycia rąk
8, 9	411-01	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Oszczędzaj wodę
8, 9	411-02	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Zdezynfekuj ręce
8, 9	411-03	J, M, XC	Punkt odkażania
8, 9	412	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
8, 9	413	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania osłony nastawczej
8, 9	414	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania osłony
8, 9	414-01	I, J, M, XC	Nakaz pracy z założonymi osłonami
8, 9	414-02	I, J, M, XC	Pracuj z osłoną zabezpieczającą. Grozi poparzeniem i uszkodzeniem ciała
8, 9	415	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania zamknięcia
8, 9	416	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania odzieży ochronnej
8, 9	417	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Zachowaj czystość
8, 9	418	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj instrukcję
8, 9	419	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Stosuj nakrycie głowy
8, 9	420	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Stosuj ochrony osobiste
8, 9	421	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Stosuj obuwie specjalne
8, 9	423	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych
8, 9	423-01	I, J, M, XC	Stosuj maskę ochronną
8, 9	423-02	I, J, M, XC	Nakaz zakrywania ust i nosa
8, 9	424	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz wyprowadzania psa na smyczy
8, 9	425	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Stosuj ochronę twarzy i głowy
8, 9	426	J, M, AB*, XC	Nakaz sprzątnięcia po psie
8, 9	427	I, K*, AB*, BH*, XC	Stosuj nakrycie głowy i spinaj włosy
8, 9	428	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Obowiązek smarowania
8, 9	429	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Stosuj maskę i rękawiczki
8, 9	431	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania kamizelki odbłaskowej
8, 9	432	I, J, K*, M, AB*, XC	Przechodź pomostem
8, 9	433	I, J, K*, M, AB*, XC	Dbaj o czystość i porządek na stanowisku pracy
8, 9	434	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz trzymania się poręczy
8, 9	435	I, J, K*, M, AB*, XC	Prosimy zachować ciszę
8, 9	436	I, J, K*, M, AB*, BH*, XC	Nakaz stosowania fartucha ochronnego

Materiał
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)		
52 x 52 – BH	110 x 140 – XC	225 x 275 – J
60 x 80 – I	150 x 200 – M	
110 x 110 – AB	225 x 225 – K	

* Formaty bez podpisu tekstowego

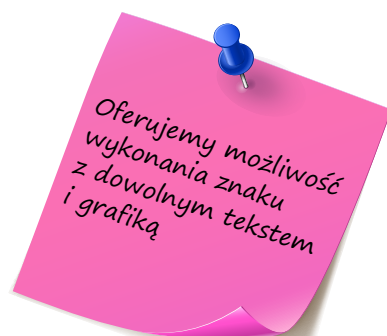

Znaki nakazu



Znaki w formacie "AO" produkowane są na arkuszu.
Na jednym arkuszu znajduje się 6 szt. znaku jednego
rodzaju w formacie 50 x 50 mm.

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8	401	AO	Ogólny znak nakazu
8	402	AO	Nakaz stosowania ochrony oczu
8	403	AO	Nakaz stosowania ochrony głowy
8	404	AO	Nakaz stosowania ochrony słuchu
8	405	AO	Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych
8	406	AO	Nakaz stosowania ochrony stóp
8	407	AO	Nakaz stosowania ochrony rąk
8	408	AO	Nakaz stosowania osłony twarzy
8	409	AO	Nakaz używania sygnału
8	410	AO	Nakaz używania pasów bezpieczeństwa
8	411	AO	Nakaz umycia rąk
8	411-01	AO	Oszczędzaj wodę
8	412	AO	Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
8	413	AO	Nakaz stosowania osłony nastawczej
8	414	AO	Nakaz stosowania osłony
8	415	AO	Nakaz stosowania zamknięcia
8	416	AO	Nakaz stosowania odzieży ochronnej
8	417	AO	Zachowaj czystość
8	418	AO	Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj instrukcję
8	419	AO	Stosuj nakrycie głowy
8	420	AO	Stosuj ochrony osobiste
8	421	AO	Stosuj obuwie specjalne
8	423	AO	Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych
8	424	AO	Nakaz wyprowadzania psa na smyczy
8	425	AO	Stosuj ochronę twarzy i głowy
8	426	AO	Nakaz sprzątnięcia po psie
8	427	AO	Stosuj nakrycie głowy i spinaj włosy
8	428	AO	Obowiązek smarowania
8	429	AO	Stosuj maskę i rękawiczki
8	431	AO	Nakaz stosowania kamizelki odbłaskowej
8	432	AO	Przechodź pomostem
8	433	AO	Dbaj o czystość i porządek
8	434	AO	Nakaz trzymania się poręczy
8	435	AO	Prosimy zachować ciszę
8	436	AO	Nakaz stosowania fartucha ochronnego

Materiał

8 – Folia samoprzylepna

Format – wymiar (mm)

50 x 50 – AO

Znaki łączone



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	520-01	AN	Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Przed wejściem załóż kask, okulary i słuchawki
8, 9	520-02	AN	Zakaz przejścia. Droga transportowa
8, 9	520-03	AN	Strefa wysokiego poziomu hałasu. Przed wejściem załóż słuchawki
8, 9	520-04	AN	Gorąca powierzchnia. Pracuj w rękawicach ochronnych
8, 9	520-05	AN	Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Strefa wysokiego poziomu hałasu
8, 9	520-06	AN	Prace na wysokości. Zawsze noś kask ochronny
8, 9	520-07	AN	Strefa nadmiernego zapylenia. Przed wejściem załóż maskę ochronną
8, 9	520-08	AN	Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Przed wejściem załóż okulary
8, 9	520-09	AN	Nie dotykać. Urządzenie pod napięciem
8, 9	520-10	AN	Nie polewać wodą. Przewody silnikowe pod napięciem


Materiał

8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

350 x 230 – AN

Znaki informacyjne

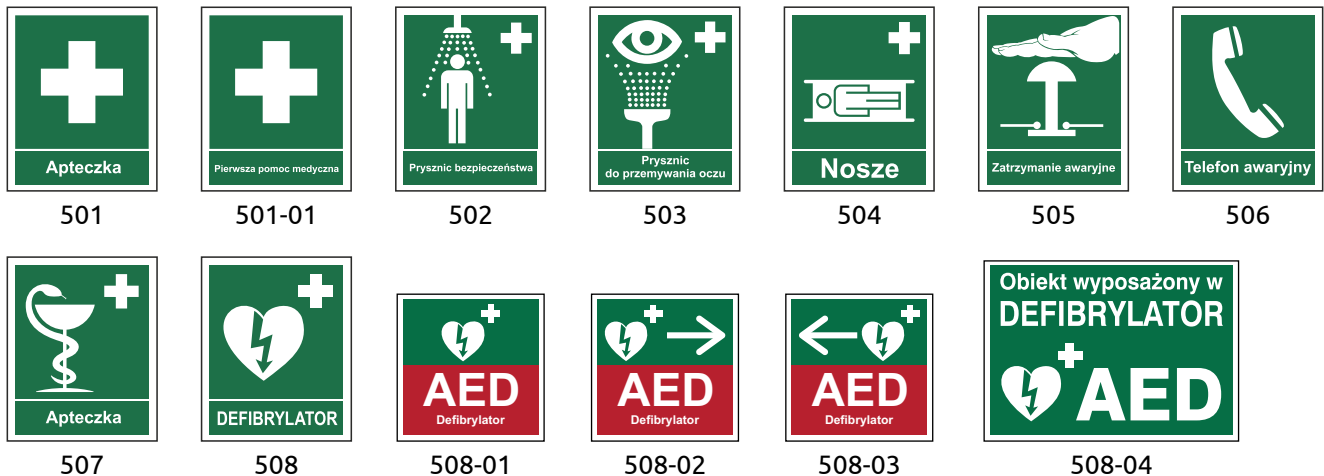

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	501	I, J, AB*, AO*, BC*, XC, XS*	Apteczka
8, 9	501-01	I, J, XC	Pierwsza pomoc medyczna
8, 9	502	I, J, AB*, XC	Prysznic bezpieczeństwa
8, 9	503	I, J, AB*, XC	Prysznic do przemywania oczu
8, 9	504	I, J, AB*, XC	Nosze
8, 9	505	I, J, AB*, AO*, XC	Zatrzymanie awaryjne
8, 9	506	I, J, AB*, XC	Telefon awaryjny
8, 9	507	I, J, AB*, XC	Apteczka
8, 9	508	I, J, AB*, BC*, XC	Defibrylator
1, 5, 8, 9	508-01	BC	Defibrylator (AED)
1, 5, 8, 9	508-02	BC	Defibrylator (AED) strzałka w prawo
1, 5, 8, 9	508-03	BC	Defibrylator (AED) strzałka w lewo
5, 9	508-04	XK, XN	Obiekt wyposażony w defibrylator

Materiał

8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

50 x 50 – AO
60 x 80 – I
110 x 110 – AB
110 x 140 – XC
225 x 275 – J
250 x 250 – BC
350 x 350 – XS
297 x 210 – XK
500 x 700 – XN

* Formaty bez podpisu tekstowego

Samoprzylepne znaki podłogowe z powłoką antypoślizgową



Format:

350 x 350 mm
550 x 550 mm

ANTY002
ANTY003



Format:

550 x 550 mm

ANTY004



Format:

550 x 550 mm

ANTY005



Format:

450 x 650 mm

ANTY006



Format:

460 x 620 mm

ANTY007



Format:

460 x 620 mm


ANTY008



Format:

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

ANTY019

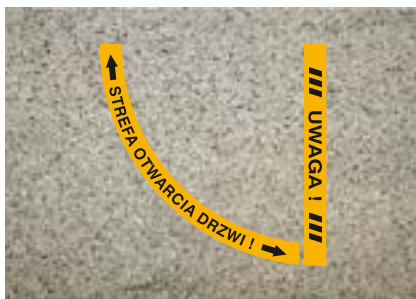

Format:

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

ANTY020



Format:

550 x 550 mm


ANTY021



Format:

150 x 100 mm

Fotoluminescencyjny 103 W-01*

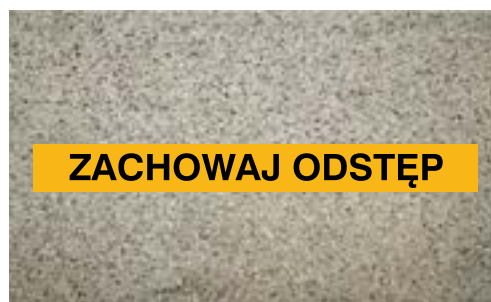

Format:


80 x 700 mm

QP808PO (bez laminatu)

QP808POL (z laminatem)

* Na wycenę i indywidualne zamówienie

System oznaczeń TAGOUT

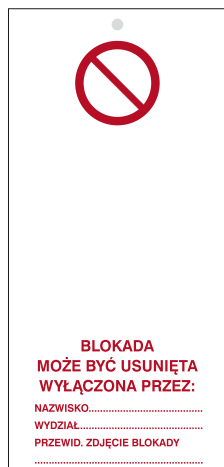

807 BA-01



807 BA-02



807 BA-03



807 BA-04



807 BA-05



807 BA-06



807 BA-07




807 BA-08



807 BA-09




807 BA-10

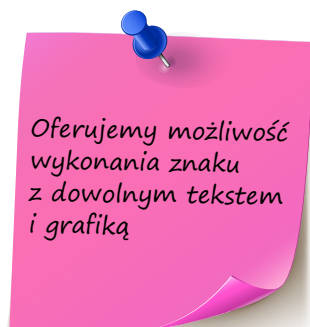

Format – wymiar (mm)

75 x 160 – BA

Znaki ostrzegawcze wg PN-88/E-08501

							
330-01	330-02	330-03	330-04	330-05	330-06	330-07	330-08
							
330-09	330-10	330-11	330-12	330-13	330-14	330-15	330-16
							
330-17	330-18	330-19	330-20	330-21	330-22	330-23	330-24

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	330-01	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie dotykać! Urządzenie elektryczne! Napięcie niebezpieczne dla życia
8, 9	330-02	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia
8, 9	330-03	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Kabel wysokiego napięcia. Niebezpieczeństwo dla życia
8, 9	330-04	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządzenia elektrycznego
8, 9	330-05	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Pod napięciem
8, 9	330-06	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodu
8, 9	330-07	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Oświetleniowy obwód pod napięciem
8, 9	330-08	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Pomocniczy obwód pod napięciem
8, 9	330-09	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Ładunek szczytkowy
8, 9	330-10	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Napięcie zwrotne
8, 9	330-11	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym
8, 9	330-12	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Niebezpieczne napięcie krokowe
8, 9	330-13	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Niebezpieczne napięcie dotykowe
8, 9	330-14	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Zasilanie dwustronne
8, 9	330-15	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Prace na obiekcie
8, 9	330-16	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie dotykać! Urządzenie elektryczne!
8, 9	330-17	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie wchodzić! Wysokie napięcie!
8, 9	330-18	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Uwaga! Regał zasilany napięciem zmiennym 253 V
8, 9	330-19	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Pomieszczenie ruchu elektrycznego! Urządzenie elektryczne! Napięcie niebezpieczne dla życia
8, 9	330-20	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Rozdzielnia elektryczna
8, 9	330-21	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia
8, 9	330-22	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Uwaga! Ogrózenie elektryczne pod napięciem
8, 9	330-23	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Urządzenie elektryczne
8, 9	330-24	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Materiał

- 8 – Folia samoprzylepna
- 9 – Płyta sztywna

Format pionowy – wymiar (mm)

- 52 x 74 – I
- 105 x 148 – L
- 210 x 297 – S
- 105 x 74 – AD
- 148 x 210 – H

Wszystkie powyższe znaki są dostępne w układzie poziomym:



Format poziomy – wymiar (mm)

- 120 x 50 – XH
- 210 x 74 – XJ

Znaki nakazu wg PN-88/E-08501



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	430-01	H, I, L, S, XH, XJ	Wyłącz w niebezpieczeństwie
8, 9	430-02	H, I, L, S, XH, XJ	Wyłącz przed rozpoczęciem pracy
8, 9	430-03	H, I, L, S, XH, XJ	Przed wejściem wyłącz
8, 9	430-04	H, I, L, S, XH, XJ	Wyłącz obustronnie
8, 9	430-05	H, I, L, S, XH, XJ	Przed pracą uziemić
8, 9	430-06	H, I, L, S, XH, XJ	Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie
8, 9	430-07	H, I, L, S, XH, XJ	Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie
8, 9	430-08	H, I, L, S, XH, XJ	Przed wejściem wyłącz wyłączniki w kabinie dźwigu
8, 9	430-09	H, I, L, S, XH, XJ	Tylko tu pracuj
8, 9	430-10	H, I, L, S, XH, XJ	Pracuj tylko pod nadzorem osoby uprawnionej
8, 9	430-11	H, I, L, S, XH, XJ	Urządzenie może obsługiwać tylko osoba uprawniona
8, 9	430-12	H, I, L, S, XH, XJ	W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk
8, 9	430-13	H, I, L, S, XH, XJ	Pracuj tylko nieiskraczącymi narzędziami
8, 9	430-14	H, I, L, S, XH, XJ	To miejsce musi być zawsze wolne
8, 9	430-15	H, I, L, S, XH, XJ	Przed zdjęciem osłony wyłącz
8, 9	430-16	H, I, L, S, XH, XJ	Wyłącz przed zdjęciem osłony wirującej
8, 9	430-17	H, I, L, S, XH, XJ	Rozdzielnia elektryczna. Nie zastawiać
8, 9	430-18	H, I, L, S, XH, XJ	Wyłącz zbędne oświetlenie
8, 9	430-19	H, I, L, S, XH, XJ	Wyłącz po zakończeniu pracy

Materiał

- 8 – Folia samoprzylepna
- 9 – Płyta sztywna

Format pionowy – wymiar (mm)

- 52 x 74 – I
- 105 x 148 – L
- 148 x 210 – H
- 210 x 297 – S

Wszystkie powyższe znaki są dostępne w układzie poziomym:



Format poziomy – wymiar (mm)

- 120 x 50 – XH
- 210 x 74 – XJ

Znaki informacyjne wg PN-88/E-08501



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	530-01	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłącznik główny
8, 9	530-02	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłącznik główny linii
8, 9	530-03	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłącznik główny dźwigu
8, 9	530-04	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłącznik główny budynku
8, 9	530-05	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłącznik
8, 9	530-06	H, I, L, S, AD XH, XJ	Uziemiono
8, 9	530-07	H, I, L, S, AD XH, XJ	Zwarcie
8, 9	530-08	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłączono
8, 9	530-09	H, I, L, S, AD XH, XJ	Włączono
8, 9	530-10	H, I, L, S, AD XH, XJ	Napięcie.....V
8, 9	530-11	H, I, L, S, AD XH, XJ	Podział sieci
8, 9	530-12	H, I, L, S, AD XH, XJ	Strefa pracy
8, 9	530-13	H, I, L, S, AD XH, XJ	Napięcie 400 V
8, 9	530-14	H, I, L, S, AD XH, XJ	Napięcie 230 V
8, 9	530-15	H, I, L, S, AD XH, XJ	Napięcie 24 V
8, 9	530-16	H, I, L, S, AD XH, XJ	Bezpieczniki
8, 9	530-17	H, I, L, S, AD XH, XJ	Rozdzielnia niskiego napięcia
8, 9	530-18	H, I, L, S, AD XH, XJ	Urządzenie niesprawne
8, 9	530-19	H, I, L, S, AD XH, XJ	Rozdzielnia średniego napięcia
8, 9	530-20	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłącznik maszyny
8, 9	530-21	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłącznik główny maszyny
8, 9	530-22	H, I, L, S, AD XH, XJ	Napięcie 400 V/230 V
8, 9	530-23	H, I, L, S, AD XH, XJ	Klucz znajduje się u oficera dyżurnego
8, 9	530-24	H, I, L, S, AD XH, XJ	Urządzenie w ruchu
8, 9	530-25	H, I, L, S, AD XH, XJ	Rozdzielnia 230 V/400 V
8, 9	530-26	H, I, L, S, AD XH, XJ	Rozdzielnia elektryczna
8, 9	530-27	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłącznik oświetlenia
8, 9	530-28	H, I, L, S, AD XH, XJ	Tablica rozdzielcza
8, 9	530-29	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłącznik główny prądu
8, 9	530-30	H, I, L, S, AD XH, XJ	Tablica bezpiecznikowa
8, 9	530-31	H, I, L, S, AD XH, XJ	Oszczędzaj energię
8, 9	530-32	H, I, L, S, AD XH, XJ	Wyłącznik prądu
8, 9	530-33	H, I, L, S, AD XH, XJ	Trafo I
8, 9	530-34	H, I, L, S, AD XH, XJ	Załączono

Materiał
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format pionowy – wymiar (mm)
52 x 74 – I
105 x 74 – AD
105 x 148 – L
148 x 210 – H
210 x 297 – S

Wszystkie powyższe znaki są dostępne w układzie poziomym:



Format poziomy – wymiar (mm)
120 x 50 – XH
210 x 74 – XJ

Znaki zakazu wg PN-88/E-08501



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	630-01	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Niebezpieczeństwo dla życia
8, 9	630-02	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie załączać, pracują ludzie
8, 9	630-03	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie załączać, na linii pracują ludzie
8, 9	630-04	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie załączać
8, 9	630-05	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Wejście wzbronione
8, 9	630-06	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie wchodzić
8, 9	630-07	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie wchodzić do stacji prób
8, 9	630-08	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie wchodzić do laboratorium
8, 9	630-09	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Niebezpieczne dla życia
8, 9	630-10	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Dotykanie wzbronione
8, 9	630-11	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie wyłączać
8, 9	630-12	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Urządzenie elektryczne. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
8, 9	630-13	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie uruchamiać
8, 9	630-14	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie otwierać
8, 9	630-15	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie załączać. Awaria
8, 9	630-16	H, I, L, S, AD, XH, XJ	Nie włączać

Materiał
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna


Format pionowy – wymiar (mm)		
52 x 74 – I	105 x 148 – L	210 x 297 – S
105 x 74 – AD	148 x 210 – H	

Wszystkie powyższe znaki są dostępne w układzie poziomym:



Format poziomy – wymiar (mm)	
120 x 50 – XH	210 x 74 – XJ

Tablice budowlane

 319-01	 319-02	 319-03	 319-04	 319-05
 319-06	 319-07	 319-08	 319-09	 319-10
 319-11	 319-12	 319-13	 319-14	 319-15
 319-16	 319-17	 319-18	 319-19	 319-20
 319-21	 319-22	 319-23	 319-24	 319-25
 319-26	 319-27	 319-28	 319-29	 319-30
 319-31	 319-32	 319-33	 319-34	 319-35
 319-36	 319-37	 319-38	 319-39	 319-40
 319-41	 319-42	 319-43	 319-44	 319-45

Materiał



3 – Płyta cienka

Format – wymiar (mm)

250 x 350 – XO

320 x 440 – BG

Tablice budowlane

				
319-46	319-47	319-48	319-49	319-50
				
319-51	319-52	319-53	319-54 (tylko XL)	319-55
				
319-56	319-57	319-58	319-59	319-60
				
319-61	319-62	319-63	319-64	319-65
				
319-66	319-67	319-68	319-69	319-70
				
319-71	319-72	319-73	319-74	319-75
				
319-76	319-77	319-78	319-79	319-80
				
319-81	319-82	319-83	319-84	319-85
				
319-86	319-87	319-88	319-100 (tylko AE)	

Materiał


3 – Płyta cienka

Format – wymiar (mm)


250 x 350 – XO
320 x 440 – BG

420 x 300 – XL
700 x 450 – AE


Tablice informacyjne

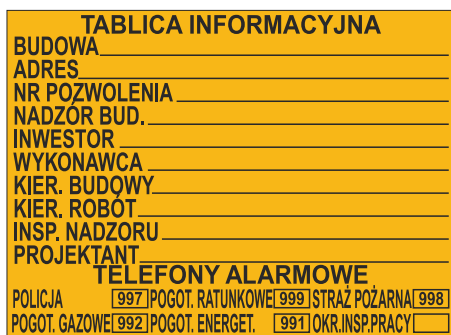

319-AE

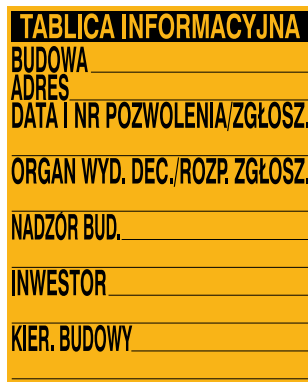

319-XT

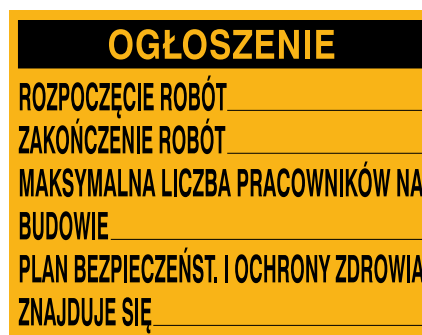

319-99

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	319	AE, XT	Budowlana tablica informacyjna
3	319-99	AE, XT	Tablica budowlana

Materiał	Format – wymiar (mm)
3 – Płyta cienka	700 x 450 – AE 900 x 700 – XT

Tablice budowlane



319-01u



319-03u



319-13u



319-23u



319-87u



319-01u



319-03u



319-13u



319-23u



319-87u

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	319-01u	XO	Uwaga! Przejścia nie ma (znak w języku ukraińskim)
3	319-03u	XO	Uwaga! Głębokie wykopu (znak w języku ukraińskim)
3	319-13u	XO	Uwaga! Strefa niebezpieczna. Praca dźwigu (znak w języku ukraińskim)
3	319-23u	XO	Uwaga! Niebezpieczeństwo (znak w języku ukraińskim)
3	319-87u	XO	Uwaga! Zasięg pracy dźwigu (znak w języku ukraińskim)
3	319-01u	XP	Uwaga! Przejścia nie ma (znak w języku polskim i ukraińskim)
3	319-03u	XP	Uwaga! Głębokie wykopu (znak w języku polskim i ukraińskim)
3	319-13u	XP	Uwaga! Strefa niebezpieczna. Praca dźwigu (znak w języku polskim i ukraińskim)
3	319-23u	XP	Uwaga! Niebezpieczeństwo (znak w języku polskim i ukraińskim)
3	319-87u	XP	Uwaga! Zasięg pracy dźwigu (znak w języku polskim i ukraińskim)

Materiał	Format – wymiar (mm)
3 – Płyta cienka	250 x 350 – XO 350 x 500 – XP

Tablice łączone



319-301



319-302



319-303



319-304



319-305



319-306



319-307



319-308

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
9	319-301	AK, BS	Teren budowy
9	319-302	AK, BS	Teren budowy
9	319-303	AK, BS	Obowiązuje nakaz używania
9	319-304	AK, BS	Obowiązuje nakaz używania
9	319-305	AK, BS	Uwaga! Na terenie budowy obowiązuje
9	319-306	AK, BS	Teren budowy
9	319-307	AK, BS	Obowiązuje nakaz używania – szkolenia
9	319-308	AK, BS	Obowiązuje nakaz używania

Materiał	Format – wymiar (mm)
9 – Płyta sztywna	600 x 400 – AK 700 x 1000 – BS

Tytoń, alkohol i inne



209-01



209-05



209-14



209-23



209-22



209-04



209-06



209-10



209-13



209-15



209-16



848



830-02




209-19



209-18



209-21

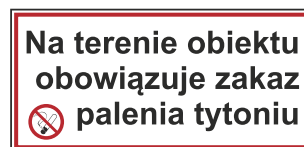

845



857-16



209-02



209-11



209-12



209-17



209-20



830



830-01



209-09



209-03



209-07



209-08



209-24



210-08



831



831-03



831-01



831-02



831-04



857-03




857-12



637



857-54



857-16



857-53


Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
9	209-01	F, T	Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego zakładu
9	209-02	AC, M	Palenie zabronione
1, 5, 8, 9	209-03	A	Palenie tytoniu zabronione
8, 9	209-04	B	Zakaz palenia
9	209-05	F	Palenie zabronione
8, 9	209-06	B	Zakaz palenia
8	209-07	AO	Palenie zabronione
8	209-08	C, E, AO	Zakaz palenia
9	209-09	AK	Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu na terenie obiektu
8, 9	209-10	B	Zakaz palenia na korytarzu
8, 9	209-11	I, J, XC	Palenie tytoniu zabronione
9	209-12	AC	Palenie zabronione. No smoking
8, 9	209-13	B	Prosimy nie palić
9	209-14	F, T, BF	Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego obiektu
8, 9	209-15	B	Zakaz palenia e-papierosów
8, 9	209-16	B	Zakaz palenia e-papierosów
8, 9	209-17	J, XC	Zakaz palenia e-papierosów
8, 9	209-18	M	Zakaz palenia e-papierosów
8, 9	209-19	M	Zakaz palenia e-papierosów
8, 9	209-20	J, M	Zakaz palenia e-papierosów
8, 9	209-21	M	Zakaz palenia dotyczy również papierosów elektronicznych
8, 9	209-22	B, F, T	Zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
8, 9	209-23	B, F, T	Zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu
1, 5, 8, 9	209-24	A, C, E	Zakaz palenia papierosów i e-papierosów
8	210-08	E	Zakaz używania otwartego ognia
8, 9	830	M	Palenie wzbronione
8, 9	637	J	Zakaz spożywania alkoholu
8, 9	830-01	M	Palenie wzbronione. No smoking
9	830-02	B, T	Palenie wzbronione
8, 9	831	M	Tu wolno palić
1, 5, 8, 9	831-01	B	Palarnia
1, 5, 8, 9	831-02	B	Tu wolno palić
8, 9	831-03	E	Tu wolno palić. Smoking area
8, 9	831-04	B	Tu wolno palić
8, 9	845	F	Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu
8, 9	848	B	Palenie szkodzi zdrowiu
8, 9	857-16	B	Dzieciom i młodzieży do lat 18 wyrobów tytoniowych nie sprzedajemy
8, 9	857-03	B	Zakaz spożywania alkoholu w obrębie sklepu
8, 9	857-12	B	Alkohol szkodzi zdrowiu
8, 9	857-16	B	Młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy
8, 9	857-53	B	Zakaz sprzedaży napojów energetycznych
8, 9	857-54	M	Zakaz sprzedaży napojów energetycznych

Materiał

1 – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna
5 – Płyta sztywna fotoluminescencyjna
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

50 x 50 – AO	150 x 200 – M	400 x 200 – F	600 x 300 – T
100 x 100 – A	200 x 200 – E	420 x 330 – AC	600 x 400 – AK
110 x 140 – XC	225 x 275 – J	500 x 200 – BF	
150 x 150 – C	300 x 100 – B	60 x 80 – I	

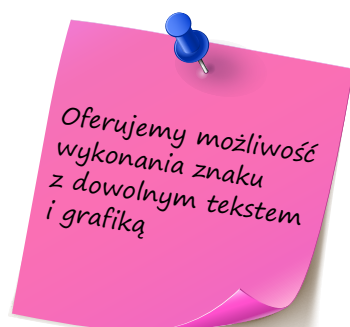

Znaki ogólnego zastosowania


						
103	801-04	801-22	801-43			
						
801-248	801-260	801-261	801-264			
						
816-02	816-07	816-08	816-09	816-10		
						
817	817-04	818	818-04			
						
823-11	823-12	823-22	823-23			
						
823-24	823-25	823-27	823-28			
						
823-29	823-30	823-31	823-32			
						
823-33	823-34	823-35	823-36			
						
823-37	823-38	817-02	818-02	823-05	823-06	865-41
						
865	820	820-01	820-03	820-04	821	822
						
823-01	823-02	823-03	823-07	823-08		
						
823	823-09	823-179	823-180	823-15	823-111	823-182

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	103	B	Strzałka informacyjna
8, 9	801-04	B	Toaleta
8, 9	801-22	B	Prosimy zamykać drzwi
8, 9	801-43	B	WC personel
8, 9	801-248	B	Naciśnij, aby otworzyć
8, 9	801-260	B	Wejście dla pracowników
8, 9	801-261	B	Wejście służbowe
8, 9	801-264	B	Drzwi zamykają się samoczynnie
8, 9	816-02	F	Wejście dla personelu
8, 9	816-07	F	Wejście
8, 9	816-08	F	Wyjście
8, 9	816-09	F	Wejście. Entrance
8, 9	816-10	F	Wyjście. Exit
8	817	AA	Pchać. Push
8	817-02	A, C	Pchać
8	817-04	AA	Pchać
8	818	AA	Ciągnąć. Pull
8	818-02	A, C	Ciągnąć
8	818-04	AA	Ciągnąć
8, 9	820	A, C, E	Miejsce dla inwalidów na wózkach
9	820-01	M	Parking dla inwalidów
8	820-03	A	Inwalida (znak do naklejenia na szybę od wewnątrz)
8, 9	820-04	C	Podjazd dla wózków inwalidzkich
8, 9	821	D	Kierunek drogi dla inwalidów (w lewo)
8, 9	822	D	Kierunek drogi dla inwalidów (w prawo)
8, 9	823	A	WC
8, 9	823-01	A	Toaleta męska
8, 9	823-02	A	Toaleta damska
8, 9	823-03	G	WC dla personelu
8, 9	823-05	A	Prysznic
8, 9	823-06	A	Restauracja, stołówka
8, 9	823-07	G	Toaleta męska
8, 9	823-08	G	Toaleta damska
8	823-09	AD	Zakaz oddawania moczu na stojąco
8, 9	823-11	B, AA, XE	Obiekt monitorowany
8, 9	823-12	B, AA	Pomieszczenie klimatyzowane
8, 9	823-15	A, AB	Obiekt monitorowany
8, 9	823-22	B, AA	Toaleta damska
8, 9	823-23	B, AA	Toaleta męska
8, 9	823-24	B, AA	Toaleta damska, męska
8, 9	823-25	B, XE	Teren monitorowany
8, 9	823-27	B, AA, XE	Obiekt chroniony
8, 9	823-28	B, AA, XE	Teren chroniony
8, 9	823-29	B, AA, XE	Obiekt chroniony
8, 9	823-30	B	Toaleta dla pacjentów
8, 9	823-31	B	Toaleta dla personelu
8, 9	823-32	B	WC (w prawo)
8, 9	823-33	B	WC (w lewo)
8, 9	823-34	B	Toaleta dla gości
8, 9	823-35	B	Toaleta dla niepełnosprawnych
8, 9	823-36	B	WC
8, 9	823-37	B	WC męski
8, 9	823-38	B	WC damski
8, 9	823-111	W	Trzymaj się poręczy wchodząc i schodząc po schodach
9	823-179	D	Obiekt monitorowany całodobowo
9	823-180	D	Teren monitorowany całodobowo
8, 9	823-182	XK	UWAGA! Monitoring (RODO)
8	865	AF	Wyłącznik lampy bakterioobójczej
8, 9	865-41	A, C	Strzałka informacyjna

Materiał
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)		
100 x 50 – AF	150 x 50 – AA	200 x 600 – XE
100 x 100 – A	150 x 150 – C	297 x 210 – XK
100 x 150 – W	150 x 200 – M	300 x 100 – B
84 x 115 – AD	200 x 100 – G	300 x 150 – D
110 x 110 – AB	200 x 200 – E	400 x 200 – F

Biura, budynki mieszkalne i administracja

BIURO 801-01	KSIĘGOWOŚĆ 801-02	SEKRETARIAT 801-03	STOŁÓWKA 801-07	POMIESZCZENIE SOCJALNE 801-08
UMYWALNIA 801-09	PRZEJŚCIE SŁUŻBOWE 801-12	KIEROWNIK 801-13	KUCHNIA 801-14	GARAŻ 801-16*
ZAOPATRZENIE 801-18	DZIAŁ ZBYTU 801-20	SPRZEDAŻ 801-21	PORTIERNIA 801-23	DYREKTOR 801-24
Z-ca DYREKTORA 801-25	DZIAŁ MARKETINGU 801-26	PREZES 801-27	KASA 801-28	GŁÓWNY KSIĘGOWY 801-29
KADRY 801-30	ARCHIWUM 801-33	REKLAMACJE 801-34	WÓZKOWNIA 801-38	PRALNIA 801-39
JADALNIA 801-48	ŚRODKI CZYSTOŚCI 801-51	SERWEROWNIA 801-58	SUSZARNIA 801-60	DYREKCJA 801-61
ZARZĄD 801-62	BRYGADZISTA 801-63	KIEROWNIK BUDOWY 801-64	KIEROWNIK DS. PRODUKCJI 801-65	KIEROWNIK DS. TECHNICZNYCH 801-66
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO 801-67	KIEROWNIK KUCHNI 801-68	KIEROWNIK SKLEPU 801-69	KIEROWNIK ZMIANY 801-70	SZEF 801-71
ADMINISTRACJA 801-72	BIURO BUDOWY 801-73	DZIAŁ HANDLOWY 801-74	DZIAŁ SPRZEDAŻY 801-75	DZIAŁ TECHNICZNY 801-76
KSIĘGOWOŚĆ I KASA 801-78	MARKETING 801-79	PUNKT PRZYJĘĆ 801-80	PŁACE 801-81	BIURO OBSŁUGI KLIENTA 801-82
CENTRALA TELEFONICZNA 801-83	KSERO 801-84	KANCELARIA 801-85	KANCELARIA TAJNA 801-86	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 801-87
RECEPCJA 801-88	SALA KONFERENCYJNA 801-89	POMIESZCZENIE PRYWATNE 801-90	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 801-91	POMIESZCZENIA SANITARNE 801-92
GARDEROBA 801-93	 Oferujemy możliwość wykonania znaku z dowolnym tekstem			

Materiał

8 – Folia samoprzylepna

9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

300 x 100 – B

400 x 200 – F*

Znaki i tablice informacyjne

Biura, budynki mieszkalne i administracja



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	801-252	B	Konserwator
8, 9	801-253	B	Ochrona
8, 9	801-256	B	Rozdzielnia
8, 9	801-257	B	Rozdzielnia elektryczna
8, 9	801-263	B	Węzeł cieplny
9	813-01	F	Teren prywatny. Wstęp wzbroniony
9	813-02	F	Wstęp wzbroniony
9	813-03	F	Uwaga! Zły pies
9	813-04	F	Teren prywatny
9	851-06	F	Brama uruchamiana automatycznie. Nie otwierać ręcznie
8, 9	857-01	B	Niezatrudnionym wstęp wzbroniony
8, 9	857-02	B	Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
9	857-06	F, T	Zakaz wyrzucania śmieci pod groźbą kary
9	857-07	F, T	Zakaz pozostawiania śmieci
8, 9	857-10	B	Proszę dzwonić
8, 9	857-11	B, F	Godziny otwarcia od ... do ...
9	857-17	F	Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
9	857-55	BT	Zakaz fotografowania – tablica pięcioletnia

Materiał
3 – Płyta cienka
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)		
100 x 50 – AF	300 x 100 – B	400 x 200 – F
300 x 150 – D	600 x 300 – T	600 x 600 – BT

Pomieszczenia gospodarcze i szatnie

SZATNIA 801-06	SZATNIA MĘSKA 801-44	SZATNIA DAMSKA 801-45	SZATNIA CZYSTA 801-46	SZATNIA BRUDNA 801-47
KOTŁOWNIA 801-10*	KOTŁOWNIA GAZOWA 801-49	KOTŁOWNIA OLEJOWA 801-50		
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 801-19	PIWNICA 801-56	STRYCH 801-259		

Materiał

- 8 – Folia samoprzylepna
- 9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

300 x 100 – **B**

400 x 200 – **F***

Segregacja odpadów

ODPADY 801-94	MAKULATURA 801-95	ŚMIETNIK 801-96	ŚMIECI 801-97	ODPADY PRODUKCYJNE 801-98
PAPIER 801-99	PLASTIK 801-100	SZKŁO 801-101	ODPADY KOMUNALNE 801-102	ZŁOM 801-103
ZŁOM STAŁOWY 801-101	ZŁOM ALUMINIOWY 801-105	ZŁOM METALI KOLOROWYCH 801-106	OLEJ ODPADOWY 801-107	OLEJ PRZEPRAĆOWANY 801-108
OLEJ ZUŻYTY 801-109	ZUŻYTE AKUMULATORY 801-110	ZUŻYTE BATERIE 801-111	MIEJSCE SKŁADOWANIA ODPADÓW 801-112	MAGAZYN ODPADÓW 801-113
SORBENT 801-267	ZUŻYTY SORBENT 801-268	SEGREGUJ ODPADY 801-57		

Materiał

- 8 – Folia samoprzylepna
- 9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

300 x 100 – **B**

Magazyny i składy

MAGAZYN 801-05*	CHŁODNIA 801-11	SKŁAD OPAŁU 801-15	MAGAZYN CHEMICZNY 801-32
MAGAZYN FARB I LAKIERÓW 801-36	AKUMULATOROWNIA 801-52	MAGAZYN ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 801-54	MAGAZYN NAWOZÓW SZTUCZNYCH 801-59
MAGAZYN NAWOZÓW 801-114	MAGAZYN ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW 801-115	KONTENER OSADU 801-116	MAGAZYN BHP 801-117
MAGAZYN ARTYKUŁÓW SUCHYCH 801-118	MAGAZYN BUDOWLANY 801-119	MAGAZYN CHLORU 801-120	MAGAZYN CHŁODNICZY 801-121
MAGAZYN ELEKTRYCZNY 801-122	MAGAZYN FARTUCHÓW BRUDNYCH 801-123	MAGAZYN FARTUCHÓW CZYSTYCH 801-124	MAGAZYN GOTOWEGO WYROBU 801-125
MAGAZYN JELIT 801-126	MAGAZYN KWASU SOLNEGO 801-127	MAGAZYN MASŁA 801-128	MAGAZYN MĄKI 801-129
MAGAZYN OGÓLNY 801-130	MAGAZYN OLEJU 801-131	MAGAZYN OLEJU OPAŁOWEGO 801-132	MAGAZYN OPAKOWAŃ 801-133
MAGAZYN OPAŁU 801-134	MAGAZYN PALIW 801-135	MAGAZYN PASZ 801-136	MAGAZYN PODRĘCZNY 801-137
MAGAZYN POŚCIELI BRUDNEJ 801-138	MAGAZYN POŚCIELI CZYSTEJ 801-139	MAGAZYN PRZYPRAW 801-140	MAGAZYN PÓŁPRODUKTÓW 801-141
MAGAZYN SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH 801-142	MAGAZYN SOLI 801-143	MAGAZYN SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO 801-144	MAGAZYN WARZYW 801-145
MAGAZYN WYROBÓW CIEPŁYCH 801-146	MAGAZYN ŚRODKÓW CHEMICZNYCH 801-147	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 801-148	MAGAZYN ŚRODKÓW OGÓLNYCH 801-149
MAGAZYN ŻYWNOŚCIOWY 801-150	MAGAZYNIER 801-151	MAGAZYN PRZYJĘCIA TOWARU 801-152	PODRĘCZNY MAGAZYN ŚRODKÓW CHEMICZNYCH 801-153
POMIESZCZENIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 801-154	PUNKT PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU OCHRONNEGO 801-155	SKŁADZIK 801-156	KWAS SIARKOWY 801-157
KWAS SOLNY 801-158	WODOROTLENEK SODU 801-159	ODZIEŻ CZYSTA 801-160	ODZIEŻ BRUDNA 801-161
ODZIEŻ OCHRONNA 801-162	OLEJE I SMARY 801-163	WÓZEK WIDŁOWY 801-164	ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 801-266

Materiał

- 8 – Folia samoprzylepna
- 9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

300 x 100 – B

400 x 200 – F*

Pomieszczenia produkcyjne, badawcze

LABORATORIUM 801-17	WARSZTAT 801-31	WARSZTAT SAMOCHODOWY 801-35	POMIESZCZENIE TECHNICZNE 801-37
SPAWALNIA 801-40	STOLARNIA 801-41	ŚLUSARNIA 801-42	SPRĘŻARKOWNIA 801-55
AGREGATOROWNIA 801-165	DRUKARNIA 801-166	DYSPOZYTOR 801-167	DYSPOZYTORNIA 801-168
GŁÓWNA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 801-169	HYDROFORNIA 801-170	KOMORA DEZYNFEKCYJNA 801-171	KOMRESOROWNIA 801-172
KONTROLA JAKOŚCI 801-173	KORYTARZ TECHNOLOGICZNY 801-174	KROJOWNIA 801-175	MISTRZOWIE 801-176
MONTAŻ 801-177	MYJNIA 801-178	NARZĘDZIOWNIA 801-179	POMIESZCZENIE PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO 801-180
PRODUKCJA 801-181	SPRĘŻARKI 801-183	STEROWNIA 801-184	SZWALNIA 801-185
TLENOWNIA 801-186	WARSZTAT ELEKTRYCZNY 801-187	WZORCOWNIA 801-188	WENTYLATOROWNIA 801-189
HALA PRODUKCYJNA 801-190	AMONIAK 801-191	TLEN 801-192	OBROBKA TERMICZNA 801-193
URZĄDZENIE CHŁODNICZE 801-194	WENTYLATOR 801-195	WŁĄCZNIK 801-196	WYŁĄCZNIK 801-197
AKUMULATORY 801-198	WAGA 801-199		

Materiał

- 8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

300 x 100 – B

Produkcja spożywcza

OBIERALNIA 801-200	POMIESZCZENIE CHŁODZIAREK 801-201	PRZYGOTOWALNIA BRUDNA 801-202	PRZYGOTOWALNIA CZYSTA 801-203
STANOWISKO BADANIA POUBOJOWEGO 801-204	STANOWISKO BADANIA PRZEDUBOJOWEGO 801-205	WARZELNIA 801-206	ŚLUZA SANITARNA 801-207
ŚLUZA TOWAROWA 801-208	MYCIE JAJ 801-209	OBRÓBKA JAJ 801-210	OBIERALNIA WARZYW 801-211
OBRÓBKA MIĘSA 801-212	OBRÓBKA WSTĘPNA WARZYW 801-213	OBRÓBKA WŁAŚCIWA WARZYW 801-214	ODSTOJNIKI 801-215
OWOCE/WARZYWA 801-216	PRASA OSADU 801-217	WYDAWANIE POSIŁKÓW 801-218	ZWROT NACZYŃ 801-219
STREFA CZYSTA 801-258			

Materiał

- 8 – Folia samoprzylepna
- 9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)

300 x 100 – B

Znaki opakowań transportowych z zawartością

701-08	701-09	701-10	701-11	701-13	701-14	701-20	701-04	701-25

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8	701-04	AD	Tu chwytać!
8	701-08	AD, AS	Góra, nie przewracać
8	701-09	AD	Chronić przed wilgocią
8	701-10	AD	Środek ciężkości
8	701-11	AD	Chronić przed nagrzaniami (ciepłem)
8	701-13	AD	Ostrożnie, kruche!
8	701-14	AD	Przestrzegać zakresu temperatury!
8	701-20	AD	Dopuszczalna liczba warstw piętrzenia
8	701-25	AD	Nie chwytać w tym miejscu

Materiał

- 8 – Folia samoprzylepna

Format – wymiar (mm)

84 x 115 – AD

148 x 210 – AS

Znaki ostrzegawcze źródła promieniowania jonizującego



317



317-01



317-02



317-03



317-04



317-05



317-20



317-21



317-22

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8	317	C	Oznakowanie opakowania bezpośredniego otwartego źródła promieniowania
8	317-01	XB	Oznakowanie pracowni z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi
8	317-02	XB	Oznakowanie pracowni z otwartymi źródłami promieniotwórczymi
8	317-03	XB	Oznakowanie pracowni rentgenowskiej
8	317-04	XB	Oznakowanie magazynu źródeł promieniotwórczych
8	317-05	XB	Oznakowanie magazynu odpadów promieniotwórczych
8	317-20	Z	Oznakowanie strefy zagrożenia
8	317-21	Z	Oznakowanie strefy zagrożenia
8	317-22	Z	Oznakowanie strefy zagrożenia

Materiał

8 – Folia samoprzylepna


Format – wymiar (mm)

100 x 250 – XB


150 x 150 – C

300 x 300 – Z


Znaki ostrzegawcze źródła promieniowania elektromagnetycznego wg PN-74/T-06260




390-01




390-02



390-03



390-04



390-05

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
1, 8	390-01	A, C, Z	Oznakowanie źródła promieniowania elektromagnetycznego
1, 8	390-02	A, C, Z	Oznakowanie strefy pośredniej promieniowania elektromagnetycznego
1, 8	390-03	A, C, Z	Oznakowanie strefy zagrożonej promieniowaniem elektromagnetycznego
1, 8	390-04	A, C, Z	Oznakowanie strefy niebezpiecznej promieniowania elektromagnetycznego
1, 8	390-05	A, C, Z	Znak dodatkowy stosowany w razie potrzeby oznaczenia strefy bezpiecznej

Materiał

1 – Folia fotoluminescencyjna samoprzylepna
8 – Folia samoprzylepna

Format – wymiar (mm)

100 x 100 – A

150 x 150 – C

300 x 300 – Z

Znaki substancji chemicznych



700-19



700-20



700-21



700-22



700-23



700-24



700-25



700-26



700-27



700-13



700-17



319-50



319-73



319-74

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
3	319-50	XO	Uwaga! Azbest
3	319-73	XO	Uwaga! Zaproszenie azbestem
3	319-74	XO	Uwaga! Zagrożenie azbestem
8, 9	700-13	AM, AZ, 195 x 310 mm	Uwaga! Zawiera azbest
8, 9	700-17	195 x 310 mm	Uwaga! Zawiera azbest-krokidolit
8, 9	700-19	A, E, Z, AL*	Substancja toksyczna
8, 9	700-20	A, E, Z, AL*	Substancja drażniąca
8, 9	700-21	A, E, Z, AL*	Substancja drażniąca, uczulająca, toksyczna
8, 9	700-22	A, E, Z, AL*	Substancja rakotwórcza
8, 9	700-23	A, E, Z, AL*	Substancja wybuchowa
8, 9	700-24	A, E, Z, AL*	Substancja utleniająca
8, 9	700-25	A, E, Z, AL*	Substancja łatwo palna
8, 9	700-26	A, E, Z, AL*	Gazy pod ciśnieniem
8, 9	700-27	A, E, Z, AL*	Substancja niebezpieczna dla środowiska

Materiał
3 – Płyta cienka
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)		
25 x 25 – AL	104 x 165 – AZ	250 x 350 – XO
60 x 100 – AM	200 x 200 – E	300 x 300 – Z
100 x 100 – A		

UWAGA!

* Znaki w formacie „AL” produkowane są na arkuszu, na jednym arkuszu znajduje się 36 szt. znaku w formacie 25 x 25 mm

Oznakowanie produkcyjne i magazynowe



815

815-01

815-02

815-03

815-04

815-05

815-06



813-02



869-03



869-04



869-05



815-07



815-08



815-09



870-20



870-21



870-22



854



854-01




854-02




854-03




854-04




853




853-01




853-02




853-03




853-04



853-06



853-07



853-08




867-01



867-02



867-03



869



869-01



869-02

Oferujemy możliwość wykonania znaku z dowolnym tekstem i grafiką

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
9	813-02	F	Wstęp wzbroniony
8, 9	815	F	Uwaga kwas
8, 9	815-01	F	Kwas solny
8, 9	815-02	F	Kwas azotowy
8, 9	815-03	F	Kwas siarkowy
8, 9	815-04	F	Pirosiarczyny sodu
8, 9	815-05	F	Soda kaustyczna
8, 9	815-06	F	Podchloryn sodu
9	815-07	M	Uwaga! Strefa zagrożenia chlorem
9	815-08	M	Uwaga! Strefa zagrożenia dwutlenkiem siarki
9	815-09	M	Uwaga! Strefa zagrożenia amoniakiem
3, 8	853	B	Dopuszczalne obciążenie stropu.....kg/m ²
3, 8	853-01	B, BL	Dopuszczalne obciążenie regału.....kg/m ²
3, 8	853-02	B	Dopuszczalne obciążenie rusztowania.....kg/m ²
3, 8	853-03	B, BL	Dopuszczalne obciążenie podestu.....kg/m ²
3, 8	853-04	B	Dopuszczalne obciążenie pomostu.....kg/m ²
3, 8	853-06	B, BL	Dopuszczalne obciążenie półki regału.....kg
3, 8	853-07	B, BL	Całkowite obciążenie regału.....kg
3, 8	853-08	B, BL	Dopuszczalny udźwig...
4, 9	854	M, XL, XK	Uwaga! Awaria lub naprawa. Nie uruchamiać! Nie włączać!
3	854-01	XO	Uwaga! Urządzenie zdalnie sterowane
3	854-02	G	Niski strop
3	854-03	G	Remont
3	854-04	G	Awaria
8	867-01	M	Główny zawór C.O.
8	867-02	M	Główny zawór wodny
8	867-03	M	Główny zawór sprężonego powietrza
8, 9	869	M	Butle puste
8, 9	869-01	M	Butle pełne
8, 9	869-02	M	Butle pełne. Acetylen
9	869-03	B	Gazy techniczne
9	869-04	B	Acetylen
9	869-05	B	Tlen
9	870-20	XO	Kwas siarkowy
9	870-21	XO	Kwas solny
9	870-22	XO	Chlor

Materiał
3 – Płyta cienka
4 – Folia magnetyczna
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)		
90 x 30 – BL	297 x 210 – XK	400 x 200 – F
150 x 200 – M	300 x 100 – B	420 x 300 – XL
200 x 100 – G	350 x 250 – XO	

Wysięgniki przestrzenne do tablic informacyjnych używanych w magazynach znajdziesz w dziale „Stojaki hydrantowe i wysięgniki” na stronie 64.



Stojaki hydrantowe przestrzenne z tworzywa sztucznego



W-09 E (200 x 200 mm)

W-09 BC (250 x 250 mm)

W-09 XS (350 x 350 mm)

W-09 Q (500 x 500 mm)

W-09 XW (200 x 270 mm)

W-09 BD (350 x 518 mm)

W-09 BE (500 x 650 mm)

Index	Nazwa
W-09 E	Konstrukcja przestrzenna "Hydrant zewnętrzny" z tworzywa sztucznego 200 x 200 (bez słupka)
W-09 BC	Konstrukcja przestrzenna "Hydrant zewnętrzny" z tworzywa sztucznego 250 x 250 (bez słupka)
W-09 XS	Konstrukcja przestrzenna "Hydrant zewnętrzny" z tworzywa sztucznego 350 x 350 (bez słupka)
W-09 Q	Konstrukcja przestrzenna "Hydrant zewnętrzny" z tworzywa sztucznego 500 x 500 (bez słupka)
W-09 XW	Konstrukcja przestrzenna "Miejsce zbiórki do ewakuacji" z tworzywa sztucznego 200 x 270 (bez słupka)
W-09 BD	Konstrukcja przestrzenna "Miejsce zbiórki do ewakuacji" z tworzywa sztucznego 350 x 518 (bez słupka)
W-09 BE	Konstrukcja przestrzenna "Miejsce zbiórki do ewakuacji" z tworzywa sztucznego 500 x 650 (bez słupka)
W-09 XW 211	Konstrukcja przestrzenna „Droga pożarowa” z tworzywa sztucznego 200 x 270 (bez słupka)
W-09 XW 211-03	Konstrukcja przestrzenna „Droga pożarowa Nie zastawiać!” z tworzywa sztucznego 200 x 270 (bez słupka)

Zestaw montażowy

Słupek W09	Słupek nośny do konstrukcji przestrzennej o wysokości 2 m, W-09 (dodatkowo należy dokupić pokrętło i wkładkę)
Pokrętło	Śruba nylonowa do mocowania konstrukcji przestrzennej
Wkładka	Wkładka gwintowana do słupka nośnego konstrukcji przestrzennej

Na zamówienie wykonujemy wysięgniki przestrzenne w innych formatach i o innej treści.

Wsięgniki frezowane fotoluminescencyjne



frezF01



frezF02



frezF05



frezE03



frez508-01

Index	Format	Nazwa
frezF05	C, E	Wsięgnik przestrzenny frezowany „Alarm pożarowy”
frezF01	C, E	Wsięgnik przestrzenny frezowany „Gaśnica”
frezF02	C, E	Wsięgnik przestrzenny frezowany „Hydrant wewnętrzny”
frezE03	C, E	Wsięgnik przestrzenny frezowany „Pierwsza pomoc medyczna”
frez508-01	E	Wsięgnik przestrzenny frezowany „Defibrylator”


W zestawie pianka do montażu.

Format – wymiar (mm)


150 x 150 – **C**

200 x 200 – **E**


Wsięgniki przestrzenne z tworzywa sztucznego




WT-01 B




WT-01 C




WT-01 D




WT-01 E




WT-01 F



WT-02 C



WT-02 E



WT-02 XS



WT-03 D



WT-03 F

Index	Nazwa
WT-01 B	Wsięgnik do znaków płaski z tworzywa
WT-01 C	Wsięgnik do znaków płaski z tworzywa
WT-01 D	Wsięgnik do znaków płaski z tworzywa
WT-01 E	Wsięgnik do znaków płaski z tworzywa
WT-01 F	Wsięgnik do znaków płaski z tworzywa
WT-02 C	Wsięgnik do znaków przestrzenny z tworzywa
WT-02 E	Wsięgnik do znaków przestrzenny z tworzywa
WT-02 XS	Wsięgnik do znaków przestrzenny z tworzywa
WT-03 D	Wsięgnik do znaków płaski z tworzywa
WT-03 F	Wsięgnik do znaków płaski z tworzywa

Zestaw montażowy wsięgników zawiera: wkręty, kołki rozporowe 6 mm oraz nakładki na tły śrub.

Na zamówienie wykonujemy wsięgniki w innych formatach i innych kształtach.

Oznakowanie rurociągów wg PN-70 N-01270-09



800-92



800-93



800-94



800-95



800-96



800-97



800-98



800-99



800-106


Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	800-92	M	Ostrzeżenie przed substancjami łatwo palnymi
8, 9	800-93	M	Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
8, 9	800-94	M	Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi
8, 9	800-95	M	Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
8, 9	800-96	M	Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
8, 9	800-97	I, M	Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
8, 9	800-98	I, M	Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
8, 9	800-99	I, M	Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
8, 9	800-106	M	Uwaga! Amoniak

Materiał
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna


Format – wymiar (mm)
60 x 80 – I
150 x 200 – M

Opaski identyfikacyjne

Na życzenie klienta wykonujemy opaski identyfikacyjne, tabliczki prostokątne i tabliczki kierunkowe na rurociągi

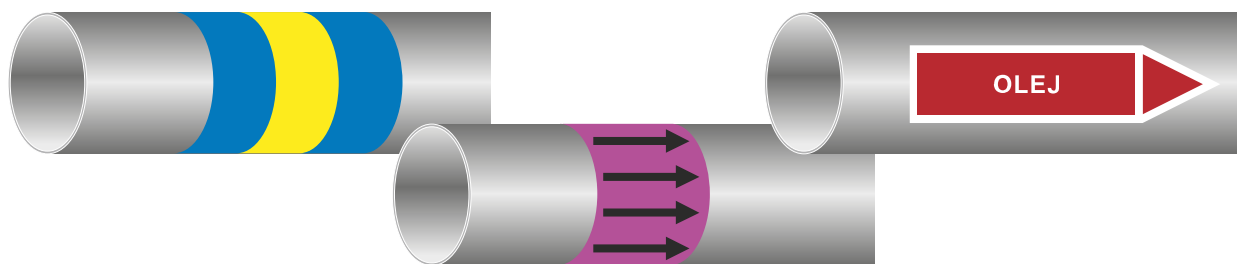

Wymiary i barwy

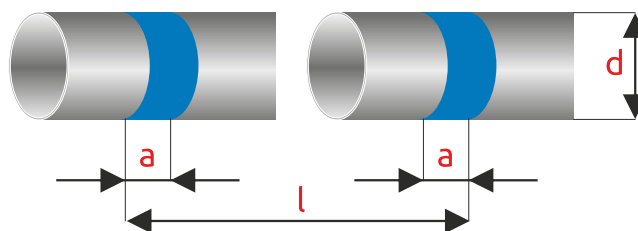

Szerokość nanoszonych opasek identyfikacyjnych jest zależna od średnicy rurociągu.

Średnica rurociągu (mm) d	Szerokość opaski (mm) a	Odstępy między opaskami (mm) l_{max}
Do 80	40 (40)*	2000
Powyżej 80 do 160	60 (50)*	3000
Powyżej 160 do 315 (300)	100 (70)*	4000
Powyżej 315 (300)	160 (100)*	6000

* W nawiasach podano wymiary wg Zalecenia Normalizacyjnego RWPg PC 509-70

Barwy rozpoznawcze dla przesyłanych czynników

woda (w stanie ciekłym)	złoty
para	szary
oleje i ciecze palne	brązowy
gazy (także w stanie skroplonym)	żółty
kwasy i zasady	fioletowy
powietrze	niebieski
inne ciecze	czarny

Barwy ostrzegawcze i uzupełniające

urządzenia lub środki przeciwpożarowe	czerwony
ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem	żółty
informacja	niebieski

Tabliczki kierunkowe na rurociągi

Woda (w stanie ciekłym)

Kondensat
Kondensat brudny
Ogrzewanie
Ogrzewanie CO
Ogrzewanie CO – dopływ
Ogrzewanie CO – odpływ
Ścieki fekalia
Ścieki oczyszczone
Ścieki przemysłowe
Ścieki robocze
Woda
Woda ciepła
Woda ciepła cyrkulacja
Woda chlorowana
Woda chłodząca
Woda co – powrót
Woda co – zasilanie
Woda gorąca
Woda gorąca cyrkulacja
Woda hydratowa
Woda kotłowa
Woda kotłowa – powrót
Woda kotłowa – zasilanie
Woda lodowa
Woda lodowa – napływ
Woda lodowa – powrót
Woda obrotowa
Woda oczyszczona
Woda odfiltrowana
Woda przemysłowa
Woda przemysłowa – zasilanie
Woda przemysłowa – powrót
Woda pitna
Woda pitna – zasilanie
Woda produkcyjna
Woda sanitarna
Woda spożywcza
Woda surowa
Woda technologiczna
Woda technologiczna ciepła
Woda technologiczna zimna
Woda technologiczna gorąca
Woda uzdatniona
Woda zaozonowana
Woda zasilająca
Woda zdekarbonizowana – zasilanie
Woda zimna
Woda zmiękczona
Woda zmiękczona wtórna
Woda zmiękczona zimna
Woda źródłana

Para

Kondensat parowy
Para grzewcza
Para robocza
Para.....MPa
Para techniczna
Para nasycona
Para

Inne ciecze

Azotyn sodu
Detergent
Klej
Mleko
Odpieniacz
Osad czynny
Osad czynny zawracany
Osad nadmierny
Osad płytujący
Piwo

Kwasy i zasady

Chlorek żelaza (III)
CIP
Kondensat terpentynowy
Kwas azotowy
Kwas fosforowy
Kwas tłuszczowy
Kwas siarkowy
Kwas solny
Ług
Ług biały
Ług sodowy
Ług sodowy – zasilanie
Ług sodowy – powrót
Ług zielony
Ługi siarczane
Mocznik
Nadtlenek wodoru
Perhydrol
Podchloryn sodu
Rafinat
Roztwór czyszczący
Soda kaustyczna
Siarczek glinu
Szlak
Ścieki alkaliczne
Ścieki MgO
Warstwa organiczna
Warstwa nieorganiczna
Wodorotlenek sodu

Gazy (także w stanie skroplonym)

Acetylen
Amoniak
Argon
Azot
Chlor
Chlorek winylu
Dwutlenek węgla
Gaz
Gaz technologiczny
Gaz zasilający
Gaz ziemny
Lpg
Propan-butan
Ścieki robocze
Tlen
Wodór

Oleje i ciecze palne


Aceton
Alkohol
Benzyna
Butanol
Glikol
Glikol napływ
Glikol powrót
Heksan
Izopropanol
Mazut
Metanol
Miscela
Olej mazut
Olej smarujący
Olej zużyty
Olej
Olej grzewczy
Olej napędowy
Olej opałowy
Terpentyna
Toluen

Powietrze

Powietrze
Powietrze ciepłe
Powietrze gorące
Powietrze suche
Powietrze suszące
Powietrze zimne
PowietrzeMPa
Próżnia
Sprężone powietrze
Sprężone powietrze 0,6 MPa
Sprężone powietrze 0,7 MPa
Sprężone powietrze 0,8 MPa
Sprężone powietrzeMPa
Sprężone powietrze 8 bar
Sprężone powietrze 40 bar
Sprężone powietrze sterowniczeMPa

Ciecze przeciwpożarowe

Instalacja przeciwpożarowa
Woda ppoż

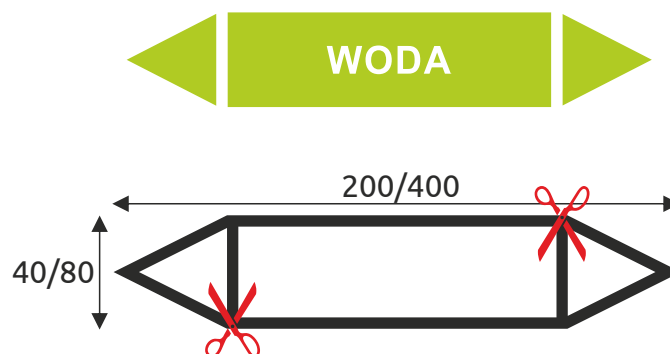

Materiał	Wymiary tabliczki (mm)
8, 9	40 x 200
9	80 x 400

Materiał
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Minimalna ilość: 5 sztuk na arkuszu lub wielokrotność

Znaki ostrzegawcze ADR



215-01



215-02



215-02a



215-05



215-02b



215-04



215-06



215-07



215-08



215-09



215-10



215-22



215-11



215-12



215-13



215-15



215-44



215-16



215-23



215-34



215-17



215-17a



215-17c



215-17d



215-17b



215-18



215-19



215-21



215-32



215-35



215-33



215-36



215-38



215-39



215-40



215-41



215-42



215-43



215-30



215-31




215-20



215-37



215-45



701-08

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8	215-01	A, C, Z, AL*	Gazy palne
8	215-02	A, Z	Substancje i przedmioty wybuchowe
8	215-02a	A, Z, AO	Substancje i przedmioty wybuchowe
8	215-02b	A, Z	Substancje i przedmioty wybuchowe
8	215-04	A, Z, AL*	Materiały żrące
8	215-05	A, Z	Substancje i przedmioty wybuchowe
8	215-06	A, Z	Gazy niepalne i nietrujące
8	215-07	A, Z	Gazy niepalne i nietrujące
8	215-08	A, C, Z	Materiały samozapalne
8	215-09	A, Z	Gazy palne
8	215-10	A, Z	Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe, odczulone
8	215-11	A, Z	Materiały wytwarzające gazy palne w zetknięciu z wodą
8	215-12	A, Z	Materiały wytwarzające gazy palne w zetknięciu z wodą
8	215-13	A, Z	Materiały utleniające
8	215-15	A, Z	Nadtlenki organiczne
8	215-16	A, Z	Materiały trujące
8	215-17	A, Z	Materiały promieniotwórcze, kategoria I
8	215-17a	A, Z	Materiały promieniotwórcze, kategoria II
8	215-17b	A, Z	Materiał rozszczepialny
8	215-17c	A, Z	Materiały promieniotwórcze, kategoria III
8	215-17d	A, Z	Materiały promieniotwórcze
8	215-18	A, Z	Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
8	215-19	A, Z, AL*	Materiały ciekłe zapalne
8	215-20	A, AO	Uziemienie
8	215-21	A, Z	Materiały ciekłe zapalne
8	215-22	A	Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe, odczulone
8	215-23	A	Materiały trujące
8	215-30	XR	Ostrzeżenie o gazowaniu
8	215-31	Z	Substancje o podwyższonej temperaturze
8	215-32	A, Z	Materiały zakaźne
8	215-33	A, Z	UN 1170
8	215-34	A, C, Z	Gazy trujące
8	215-35	A, Z	Ograniczenie ilości
8	215-36	A	UN 1993
8	215-37	111 x 80 mm	Ostrożnie przetaczać
8	215-38	A	UN 1028 HALON 2,2
8	215-39	A	UN 3077
8	215-40	A	UN 3082
8	215-41	A	UN 2902
8	215-42	A, Z	UN 1202
8	215-43	A, Z	Materiał szkodliwy dla środowiska
8	215-44	A, Z	Nadtlenki organiczne
8	215-45	XL	Zakaz staczania i odrzutu
8	701-08	AS	Góra ładunku

Materiał	Format – wymiar (mm)		
8 – Folia samoprzylepna	25 x 25 – AL	148 x 210 – AS	300 x 300 – Z
	50 x 50 – AO	150 x 150 – C	420 x 300 – XL
	100 x 100 – A	300 x 250 – XR	

UWAGA!

* Znaki w formacie „AL” produkowane są na arkuszu,
na jednym arkuszu znajduje się 36 szt. znaku w formacie 25 x 25 mm

Znaki na drogi wewnętrzne



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
9	306	XD	Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
9	604-03	XE	Uwaga! Wózki widłowe
9	702	XD	Zakaz ruchu w obu kierunkach
9	702-01	XD	Zakaz wjazdu
9	702-02	XD	Ograniczenie prędkości do 5 km
9	702-03	XD	Ograniczenie prędkości do 10 km
9	702-04	XD	Ograniczenie prędkości do 15 km
9	702-05	XD	Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m
9	702-06	XD	Ograniczenie prędkości do 3 km
9	702-07	XD	Stop
9	702-08	XD	Zakaz zatrzymywania się
9	702-09	XD	Zakaz ruchu pieszych
9	702-10	XD	Zakaz parkowania
9	702-11	XD	Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z naprzeciwka
9	702-12	XD	Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
9	702-13	XD	Zakaz wjazdu samochodów zasilanych gazem
9	702-14	XD	Zakaz wjazdu samochodów elektrycznych
9	703-01	XD	Nakaz jazdy prosto
9	703-02	XD	Nakaz jazdy w prawo
9	703-03	XD	Nakaz jazdy w lewo
9	703-04	XD	Nakaz jazdy w lewo lub w prawo
9	703-05	XD	Parking
9	703-06	AK	Parking dla osób niepełnosprawnych
9	703-07	AK	Parking..... (dowolny tekst na zamówienie klienta)
9	703-08	AK	Parking tylko dla klientów
9	703-09	AK	Parking tylko dla pracowników firmy
9	703-10	XD	Droga dla rowerów
9	703-11	XD	Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
9	703-12	XD	Droga bez przejazdu
9	703-13	XD	Droga dla pieszych
9	703-14	XD	Przejście dla pieszych
9	703-15	AK	Parking dla rowerów
9	703-16	AK	Parking dla samochodów elektrycznych
9	703-17	XD	Samochód elektryczny
9	704-01	F, XE	Zakaz parkowania
9	704-02	F	Stop. Uwaga samochód
9	704-03	F	Wyjazd w prawo
9	704-04	F	Wyjazd w lewo
9	704-05	F	Brama wjazdowa. Nie zastawiać
9	704-06	F	Zakaz wjazdu pojazdów zasilanych gazem
9	704-07	F	Teren prywatny. Nie parkować
9	704-08	F	Zakaz parkowania tyłem do budynku
9	704-09	F	Zakaz wjazdu. Droga prywatna
9	704-10	F	Zakaz parkowania. Grozi odholowaniem
9	704-12	F	Zakaz parkowania. Wjazd do garażu
9	704-13	F	Wstęp wzbroniony. Teren prywatny
9	704-14	F	Zakaz wjazdu pojazdów elektrycznych
9	704-15	F	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
9	801-16	F	Garaż
9	813	F	Nie parkować

Materiał
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)		
200 x 600 – XE	330 x 330 – XD	600 x 400 – AK
225 x 275 – J	400 x 200 – F	

Dystrybucja paliw płynnych i gazowych

825	827	827-01	827-02	827-03	836
827-09	828-16	828	828-03	828-01	828-19
828-17	828-02	828-04	828-18	828-05	828-06
828-07	828-09	857	829	829-03	829-01
870	870-02	870-03	870-04	870-05	870-06
870-07	870-08	870-09	870-26	870-27	870-01
870-10	828-10	828-11	828-12	828-13	828-14
828-15					
827-04	827-05	827-06	827-08	828-08	829-08
870-23	870-24	870-25	870-28		
221-10	216-01	221-05	221-01	221-04	

Oferujemy możliwość wykonania znaku z dowolnym tekstem i grafiką

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
9	216-01	J	Zagrożenie wybuchem. TLEN
8, 9	221-01	J	Zagrożenie wybuchem. Strefa 2
8, 9	221-04	J	Strefa zagrożenia wybuchem
8, 9	221-05	J	Zagrożenie wybuchem. Strefa 1
9	221-10	AT	Zagrożenie wybuchem. Zakaz palenia
9	825	XL	Uwaga! Gaz palny. Używanie otwartego ognia wzbronione
9	827	XL	Zagrożenie wybuchem strefa ... (dowolne cyfry na zamówienie klienta)
9	827-01	M, XL	Zasięg strefy zagrożenia wybuchem 1, 2
9	827-02	XL	Strefa zagrożenia wybuchem. Wstęp wzbroniony
9	827-03	XL	Druga strefa zagrożenia gazowego
9	827-04	BB, XL	Strefa zagrożenia wybuchem
9	827-05	XL	1 strefa zagrożenia wybuchem
9	827-06	XL	2 strefa zagrożenia wybuchem
9	827-08	XL	Strefa 0 zagrożenia wybuchem
9	827-09	XL	Zagrożenie wybuchem strefa 0
3, 8, 9	828	G, XL	Zagrożenie wybuchem strefa 2
3, 8, 9	828-01	G, XL	Zagrożenie wybuchem strefa 22
3, 8, 9	828-02	G, XL	Zagrożenie wybuchem strefa 20
3	828-03	M	Zagrożenie wybuchem strefa 2
9	828-04	XL	Zagrożenie wybuchem strefa 21
9	828-05	XL	Uwaga! 2 strefa zagrożenia gazowego
9	828-06	AK, XL	Uwaga gaz! Nie zbliżać się z ogniem
9	828-07	XL	Uwaga gaz! Zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia
9	828-08	XL	Strefa 2 zagrożenia wybuchem
9	828-09	BB, XL	Uwaga! Gaz
3	828-10	M	Strefa 0
3	828-11	M	Strefa 1
3	828-12	M	Strefa 2
3	828-13	M	Strefa 20
3	828-14	M	Strefa 21
3	828-15	M	Strefa 22
3	828-16	M	Zagrożenie wybuchem strefa 0
3	828-17	M	Zagrożenie wybuchem strefa 20
3	828-18	M	Zagrożenie wybuchem strefa 21
3	828-19	M	Zagrożenie wybuchem strefa 22
3, 8, 9	829	G, XL	Zagrożenie wybuchem strefa 1
9	829-01	XL	Explosive conditions zone 1
3	829-03	M	Zagrożenie wybuchem strefa 1
9	829-08	XL	Strefa 1 zagrożenia wybuchem
9	836	XL	Niebezpieczeństwo pożaru. Materiały łatwo palne
9	857	XL	Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
8	870	M, W	Gaz
3, 8	870-01	M	Główny zawór gazu
9	870-02	XO	Gaz (łatwo zapalny, wybuchowy)
9	870-03	XO	Propan (łatwo zapalny)
9	870-04	XO	Tlen (utleniający)
9	870-05	XO	Acetylen (łatwo zapalny, wybuchowy)
9	870-06	XO	Zagrożenie wybuchem. Strefa 2
9	870-07	XO	Zagrożenie wybuchem. Strefa 1
9	870-08	XO	Zagrożenie wybuchem. Strefa 22
9	870-09	XO	Zagrożenie wybuchem. Strefa ... (dowolne cyfry na zamówienie klienta)
8	870-10	A	Gaz
9	870-23	XL	Strefa 1 zagrożenia wybuchem
9	870-24	XL	Strefa 2 zagrożenia wybuchem
9	870-25	XL	Strefa zagrożenia toksycznego H S 2
9	870-26	XO	Zagrożenie wybuchem. Strefa 2
9	870-27	XO	Zagrożenie wybuchem. Strefa 1
9	870-28	XL	Strefa ... zagrożenia wybuchem (dowolne cyfry na zamówienie klienta)
3, 8	870-29	M	Główny zawór gazu

Materiał
3 – Płyta cienka
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)		
100 x 100 – A	225 x 275 – J	450 x 275 – AT
150 x 100 – W	250 x 350 – XO	550 x 350 – BB
150 x 200 – M	420 x 300 – XL	600 x 400 – AK
200 x 100 – G		

Dystrybucja paliw płynnych i gazowych



829-02




829-04



829-05



829-06



829-07



210-01



210-02



829-25

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
9	210-01	F	Magazyn paliw. Zakaz używania otwartego ognia
9	210-02	F	Zakaz używania otwartego ognia
9	829-02	F	Zachowaj odległość 10 m od pojazdu tankującego
9	829-04	F	Przed rozpoczęciem tankowania wyłącz silnik
9	829-05	F	Zakaz napełniania paliwem pojemników plastikowych
9	829-06	F	Zakaz używania telefonów komórkowych i radiotelefonów. Możliwość wybuchu
9	829-07	F	Stacja nie napełnia butli gazem płynnym
8, 9	829-25	J	Tankowanie paliwa tylko do atestowanych kanistrów

Materiał
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)
225 x 275 – J
250 x 150 – AW
350 x 150 – AU
400 x 200 – F

Wojsko



A01-01



A01



609-02



857-55




857-56

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
9	A01	AK	Teren wojskowy. Wstęp wzbroniony
9	A01-01	AM	Teren wojskowy. Wstęp wzbroniony – tablica czterojęzyczna
9	609-02	AP	Zakaz fotografowania
9	857-55	BT	Zakaz fotografowania – tablica pięcioletnia
9	857-56	AK	Zakaz lotów dronem

Materiał
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)
60 x 100 – AM
400 x 500 – AP
600 x 400 – AK
600 x 600 – BT

Wodociągi i kanalizacja

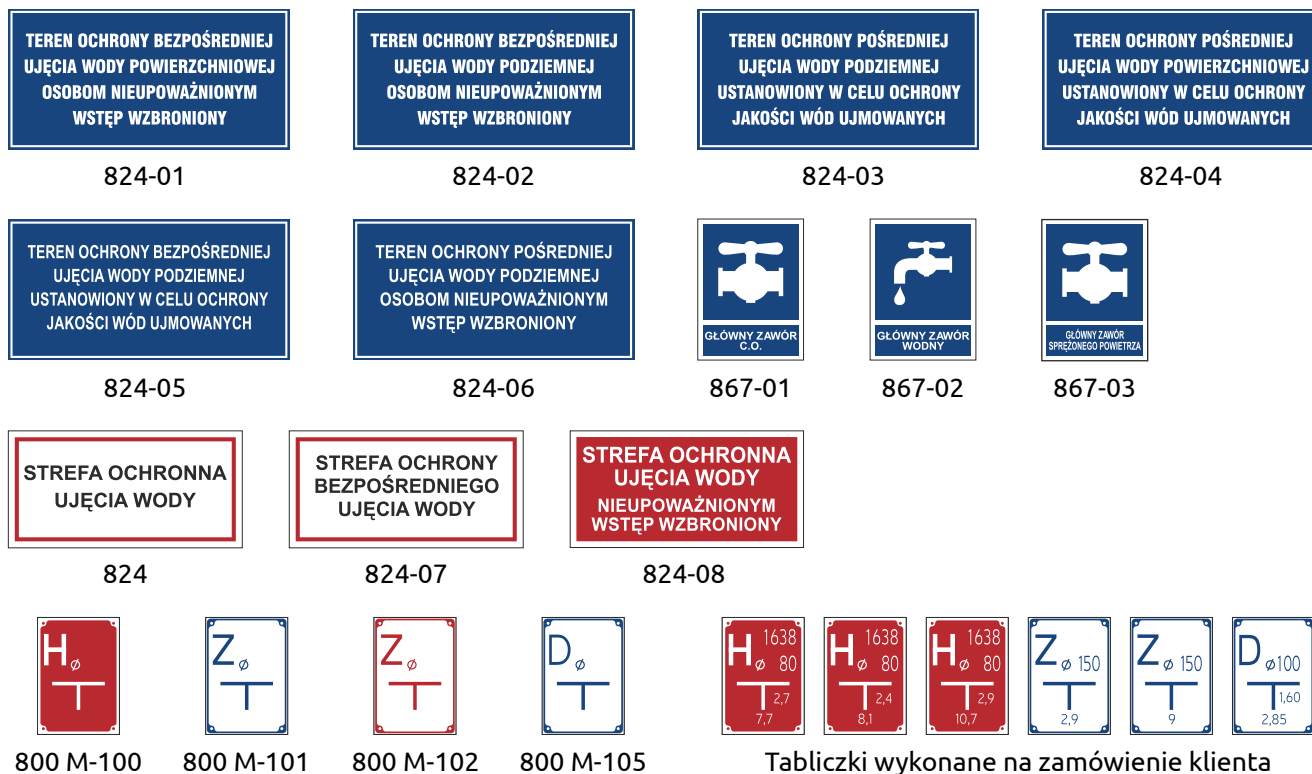

Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	824	F, U	Strefa ochronna ujęcia wody
9	824-01	U	Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony
9	824-02	U	Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony
9	824-03	U	Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej. Ustanowiony w celu ochrony jakości wód ujmowanych
9	824-04	U	Teren ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej. Ustanowiony w celu ochrony jakości wód ujmowanych
9	824-05	U	Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej. Ustanowiony w celu ochrony jakości wód ujmowanych
9	824-06	U	Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony
9	824-07	F	Strefa ochrony bezpośredniego ujęcia wody
9	824-08	D	Strefa ochronna ujęcia wody. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
8, 9	867-01	M	Główny zawór C.O.
8, 9	867-02	M	Główny zawór wodny
8, 9	867-03	M	Główny zawór sprężonego powietrza
9	800 M-100	140 x 200	Tabliczka kierunkowa dla wodociągów
9	800 M-101	140 x 200	Tabliczka kierunkowa dla wodociągów
9	800 M-102	140 x 200	Tabliczka kierunkowa dla wodociągów
9	800 M-105	140 x 200	Tabliczka kierunkowa dla wodociągów

Materiał
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)
150 x 200 – M
300 x 150 – D
400 x 200 – F
800 x 400 – U

Ekologia i środowisko



Materiał	Znak nr	Formaty	Znaczenie (nazwa) znaku
8, 9	823-26	B	Teren leśny monitorowany
8	851	AF	Oszczędzaj światło
8	851-01	AF	Oszczędzaj wodę
8	851-02	I	Oszczędzaj światło
8	851-03	I	Zgaś światło
8	851-04	I	Oszczędzaj światło
3	857-05	XF	Zakaz wstępu do lasu
9	857-14	D	Szanuj zieleń
3	857-15	XF	Uwaga. Ścinka drzew. Wstęp wzbroniony
9	857-28	XQ	Zakaz wysypywania śmieci i gruzu
8	857-29	C	Papier
8	857-30	C	Szkło
8	857-31	C	Plastik
8	857-32	C	Metal
8	857-33	C	Odpady mieszane
8	857-34	F, G	Papier
8	857-35	F, G	Szkło
8	857-36	F, G	Plastik
8	857-37	F, G	Metal
8	857-38	F, G	Odpady mieszane
3	857-42	BR	Ścinka drzew
8	857-43	C	Bio
8	857-44	C	Odpady zielone
8	857-45	F, G	Bio
8	857-46	F, G	Odpady zielone
9*	857-47	AK	Uwaga, polowanie

Materiał
3 – Płyta cienka
8 – Folia samoprzylepna
9 – Płyta sztywna

Format – wymiar (mm)		
150 x 150 – C	300 x 150 – D	350 x 200 – BR
200 x 100 – G	400 x 200 – F	400 x 350 – XF
300 x 100 – B	300 x 400 – XQ	600 x 400 – AK

* Płyta sztywna 3 mm

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ:



**BARIERY
ELASTYCZNE**



**TAŚMY
SAMOPRZYLEPNE**



**DETEKTORY
GAZÓW**



**PROFILE
OCHRONNE**



BP Techem Sp. z o.o.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
tel. 22 489 65 14
bhp@techem.com.pl
www.techem-bhp.pl




**OŚŁONY SŁUPÓW
I KOLUMN**



**SYSTEMY
WYGRODZENIOWE**



**POKRYWY
KOMPOZYTOWE**

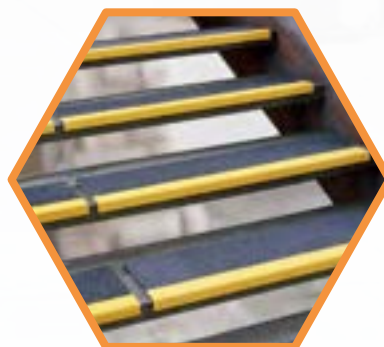

**PRODUKTY
ANTYPOŚLIZGOWE**